



# 艾思玛（SMA）光伏并网逆变器 数据通讯现场调试说明

版本：V1.01

适用的 SMA 逆变器型号：

SMA SOLID-Q 50	SMA SOLID-Q PRO 60
----------------	--------------------

上海淘科网络技术有限公司


2018 年 8 月 22 日

## 目录

1. 监控系统连线示意图 .....	3
2. 485 通讯线材要求 .....	3
3. 485 通讯套管标准 .....	4
4. 采集器安装要求 .....	5
5. 采集器端通讯线连接 .....	9
➤ 采集器端 RJ45 网口接线 .....	9
➤ 采集器端转接头端子接线 .....	10
6. 艾思玛 SOLID-Q 50 / PRO 60 系列逆变器的通讯线接法 .....	11
➤ 通讯开关设置 .....	11
➤ RS485 端子排接线 .....	15
➤ RS422 网口接线 .....	19
7. 艾思玛 SOLID-Q 50 / PRO 60 系列逆变器的参数设定 .....	24
8. 现场手机注册流程 .....	26
9. 云平台网页注册流程 .....	29
第一部分：注册用户 .....	29
第二部分：添加电站 .....	30
第三部分：添加设备 .....	32
10. 现场调试的常见问题和解决方法 .....	33
11. 采集器包装清单 .....	37

# 1.监控系统连线示意图


艾思玛(SMA)系列逆变器现场接线示意图如下：

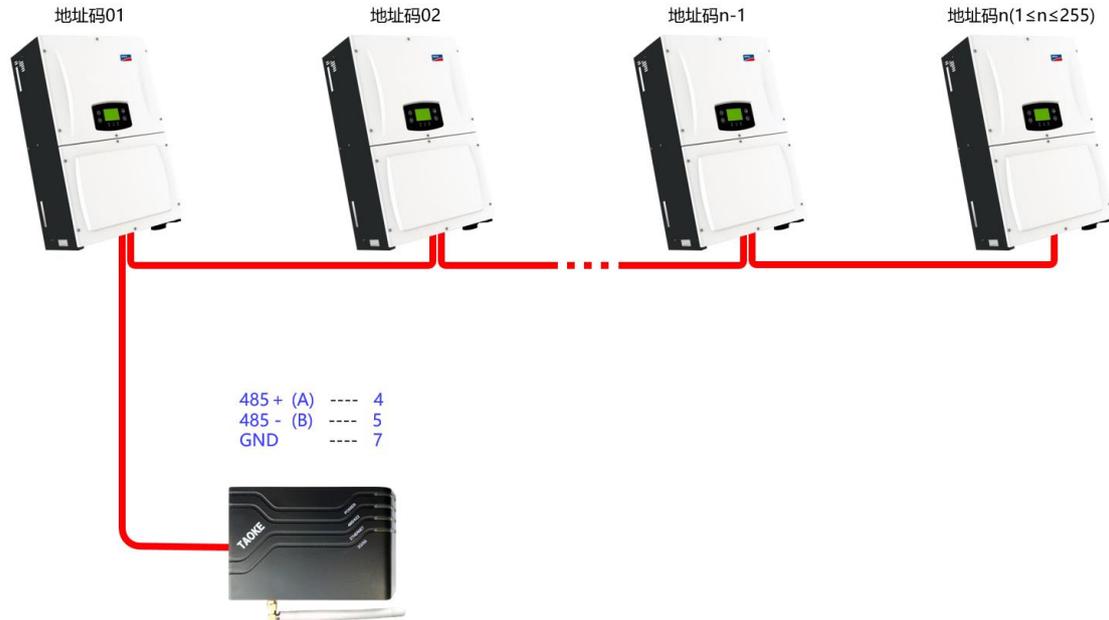


## 2.485 通讯线材要求

由于在实际项目应用中对 485 通讯稳定性的要求标准为一级，所以在线材选型上需选择工业级标准的屏蔽通讯线。如现场需用网线连接的，选择超五类屏蔽网线；需要用 485 通讯线缆连接的选用通讯专用双绞屏蔽型线缆。


超五类屏蔽网线如下图：

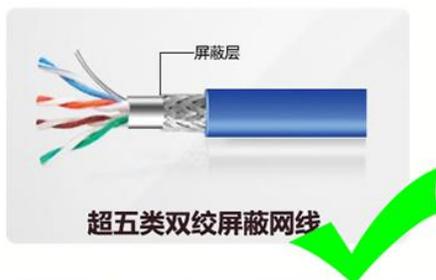

在超五类屏蔽网线里,与设备 485 通讯口 A 和 B 相连接的必须是同一股双绞线中的两根线,具体接线标准如下图:

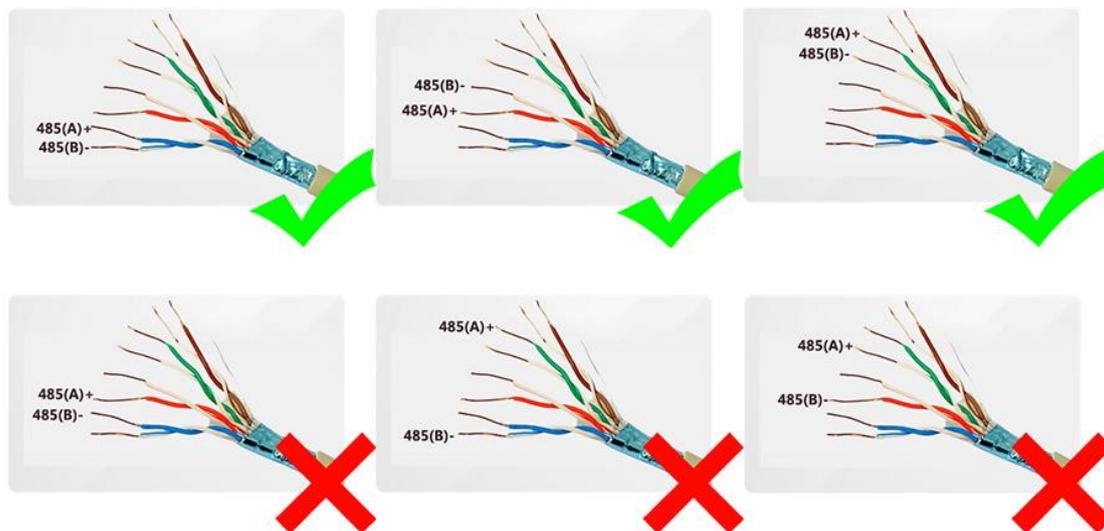


485 通讯屏蔽线缆: 采用 485 通讯专用的双绞屏蔽线缆, 直径 $\geq 1.0\text{mm}$ , 如下图:

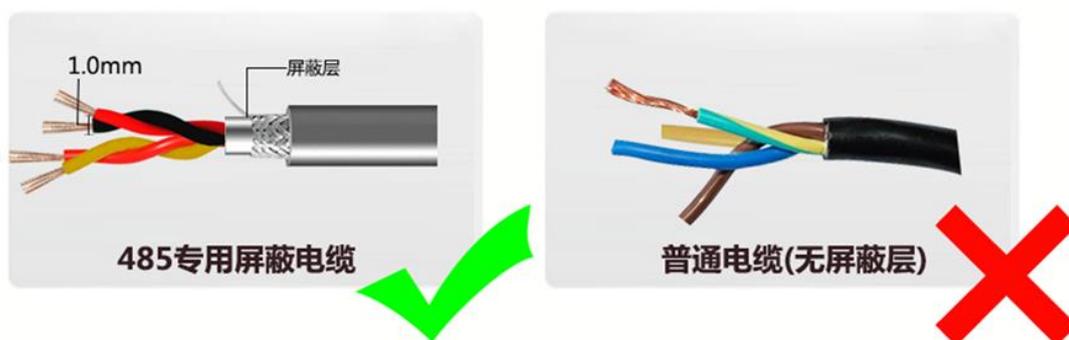


### 3.485 通讯套管标准

在高压电站现场施工时,通讯布线时采用的套管要求用金属套管,不允许使用塑料套管,选材如下图:

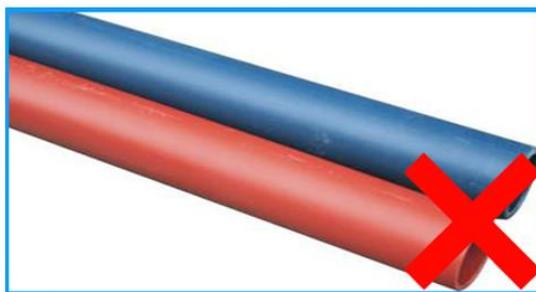


## 4.采集器安装要求


注意一：采集器的防水盒最小尺寸:长\*宽 280.5\*190.3mm，小于该尺寸防水盒的，不提供质保，如下图：

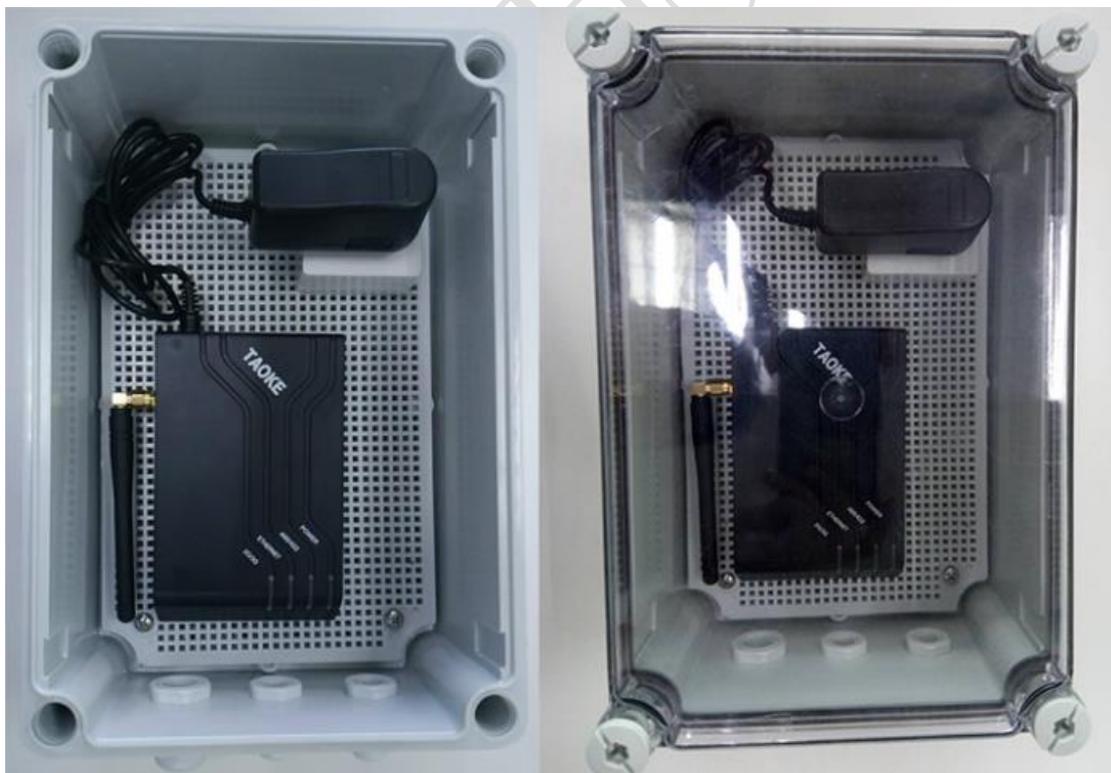


注意二：采集器与采集器相配套的防水盒不允许装在朝阳面，需安装在阴凉通风处(如下图)。采集器或防水盒暴晒引起的采集器损坏，TAOKE 不提供质保；

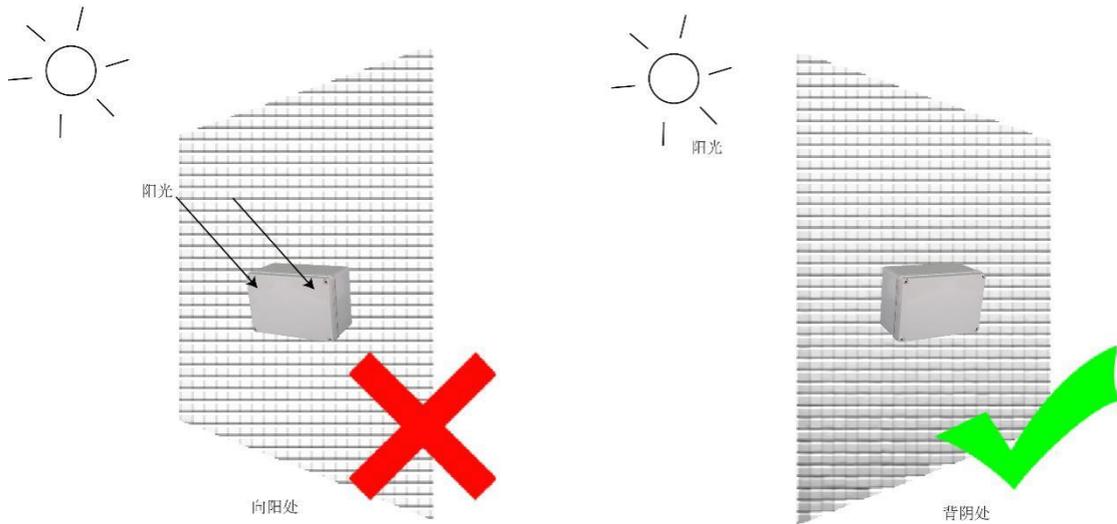

注意三：2G/3G 光伏数据采集器属于无线通讯设备，不允许安装在变压器、高压线等具有强磁场的设备附近，要求安装时离变压器设备至少 2 米，离逆变器至少 1 米距离，如下图：

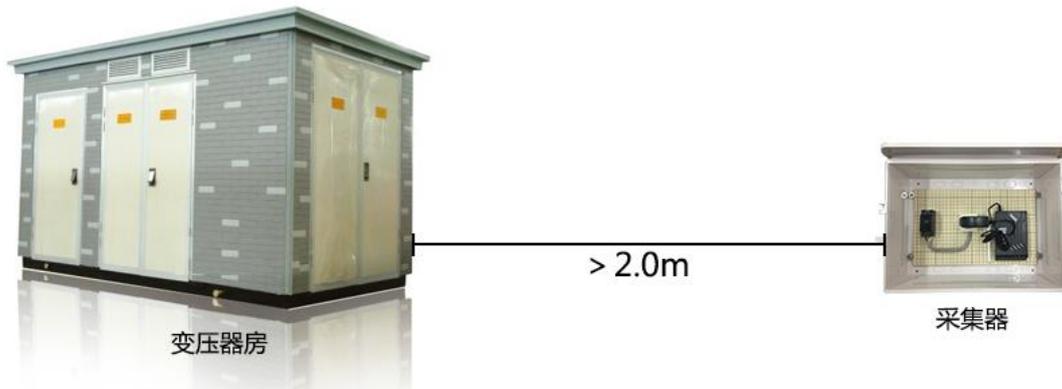

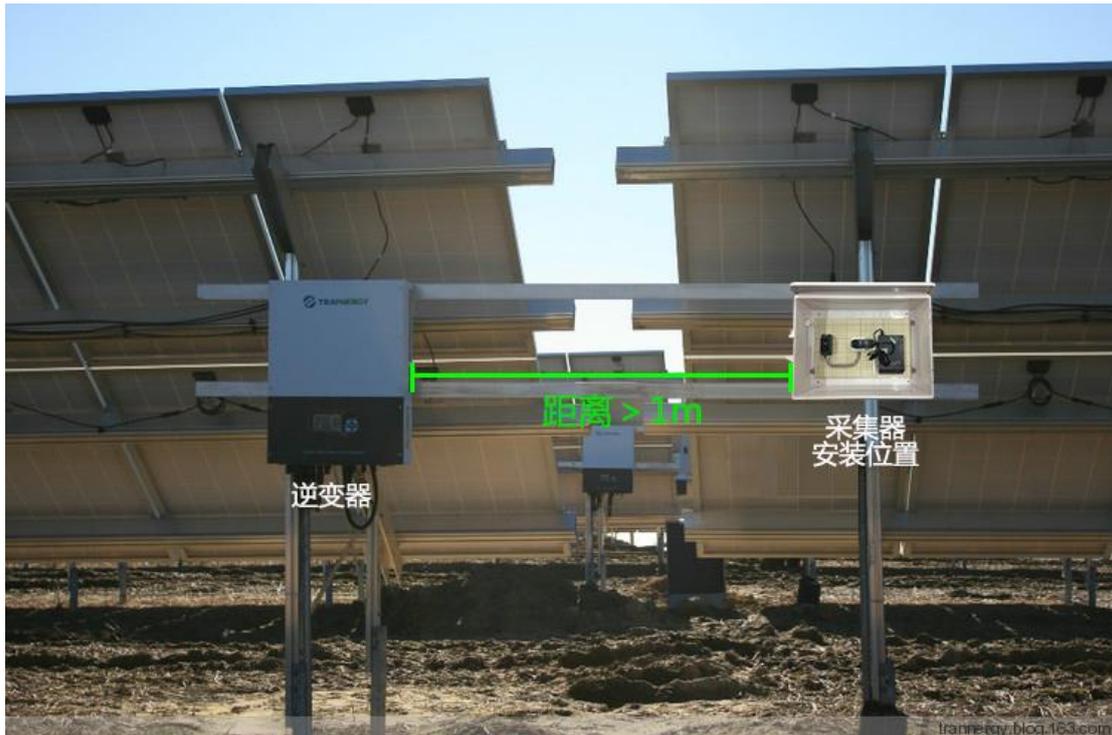


注意四：采集器安装完毕后必须检查天线是否松动，如果松动需拧紧，如下图：




注意五：采集器的天线不能碰到任何金属或电线等异物;如未购买塑料防水盒,安装在金属配电箱内,则需要安装一个 2 米或 5 米的延长天线, 天线应放置在配电箱或防水盒外部进行固定, 如下图：



注意六：接入采集器 485 端口的通讯线要规范，不能有拉拽的情况，如下图：

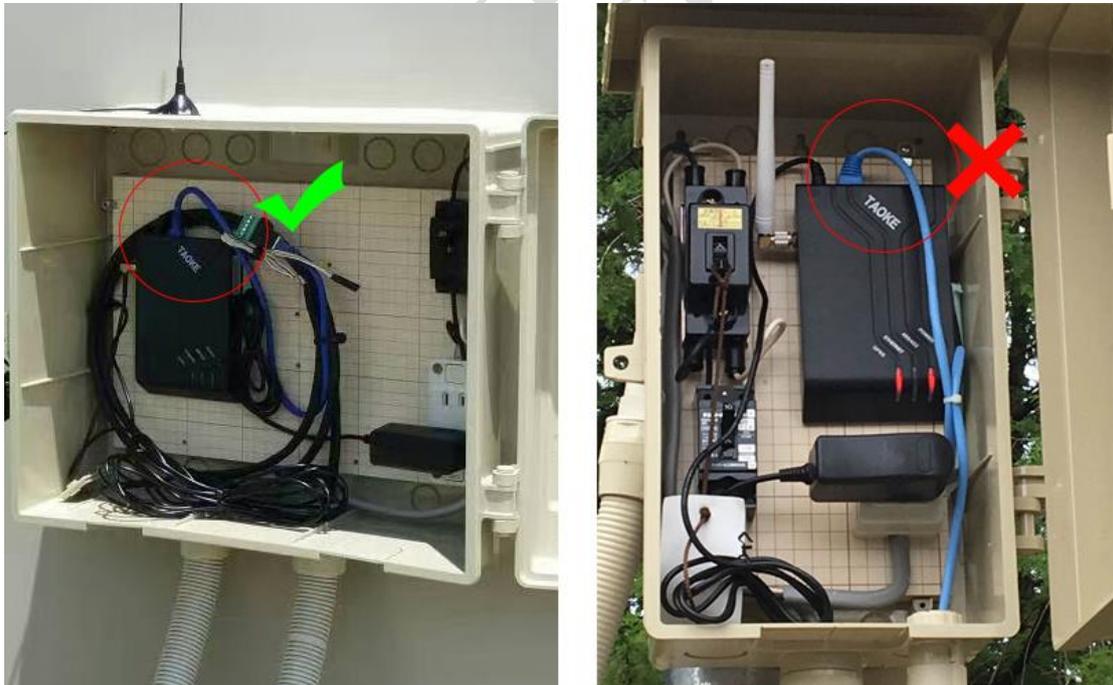

注意七：一台采集器下串接的设备连线有效长度为 100 米，超过 100 米时，需增加采集器；

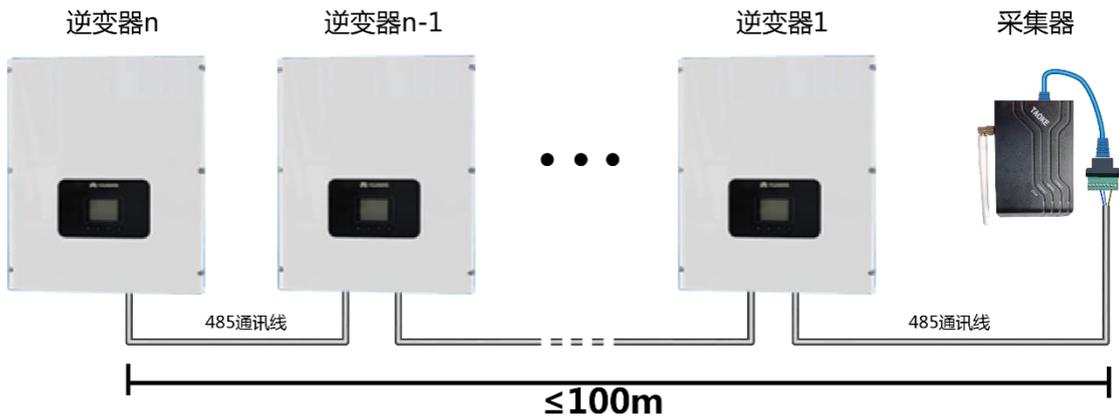

注意八：为了尽可能的减少通讯干扰，高压电站的通讯布线时，要么采用金属套管，要么通讯线与光伏交直流线缆保持 1 米以上的距离。

## 5.采集器端通讯线连接


### ➤ 采集器端 RJ45 网口接线

在采集器配件里面，可以选配一段标准屏蔽网线，用户在使用时，用网线和采集器的 485 网口连接，如下图：




标准网线定义：

所有标准屏蔽网线均采用 568B 标准线序，具体示意图与线序颜色如下：

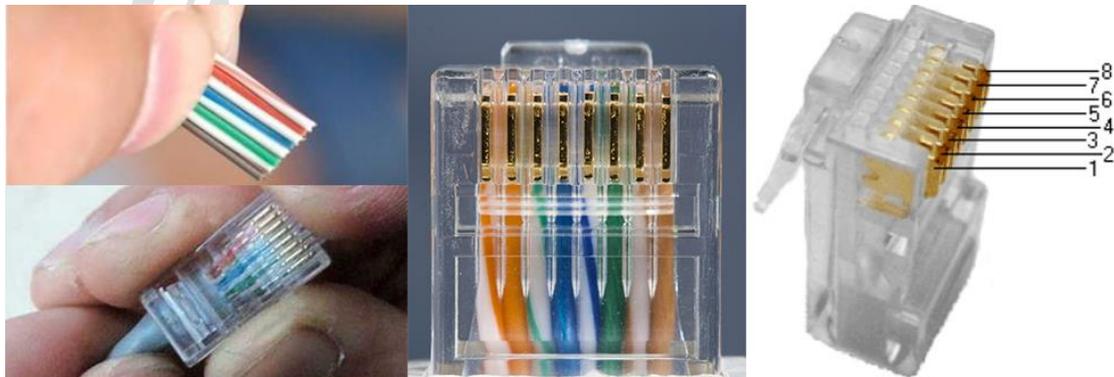



485B接好的水晶头比照图  
(此说明中展示的示意图水晶头均可参照此图)

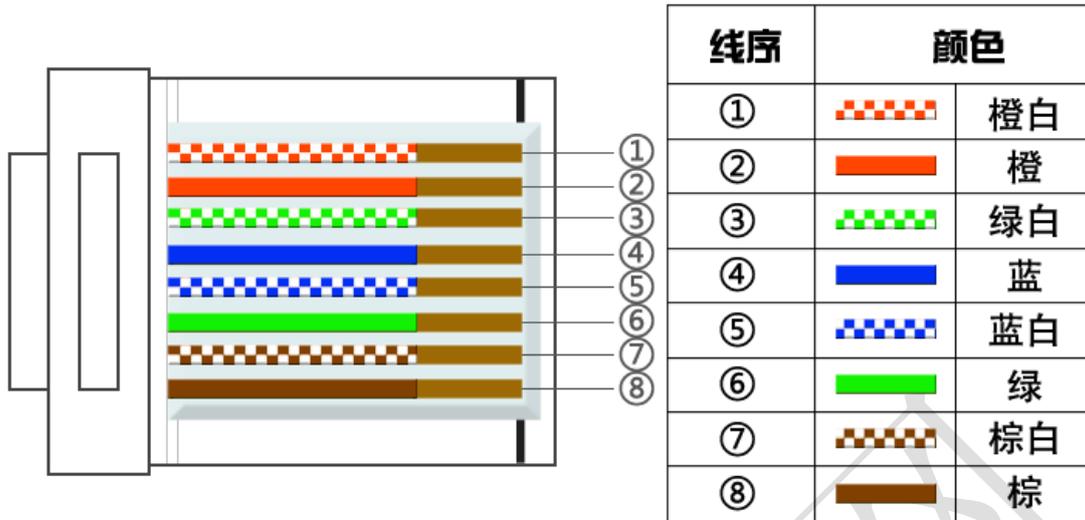

引脚	颜色	RS485	RS422
PIN1	橙白	-	-
PIN2	橙	-	-
PIN3	绿白	-	422RX+
PIN4	蓝	485+(A)	422TX+
PIN5	蓝白	485-(B)	422TX-
PIN6	绿	-	422RX-
PIN7	棕白	GND	GND
PIN8	棕	GND	GND

➤ 采集器端转接头端子接线

采集器的转接头端子定义如下：

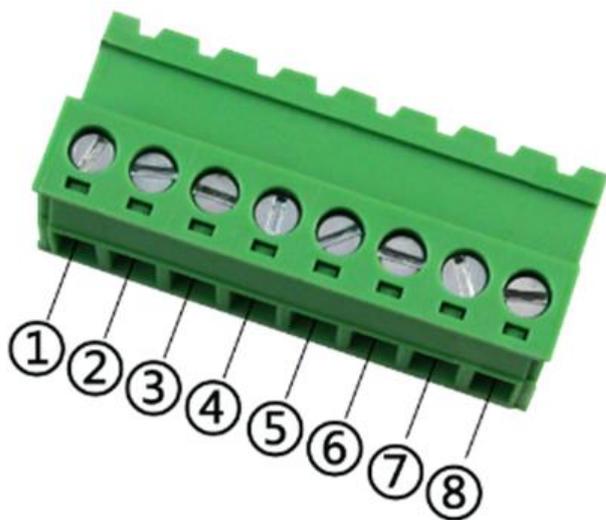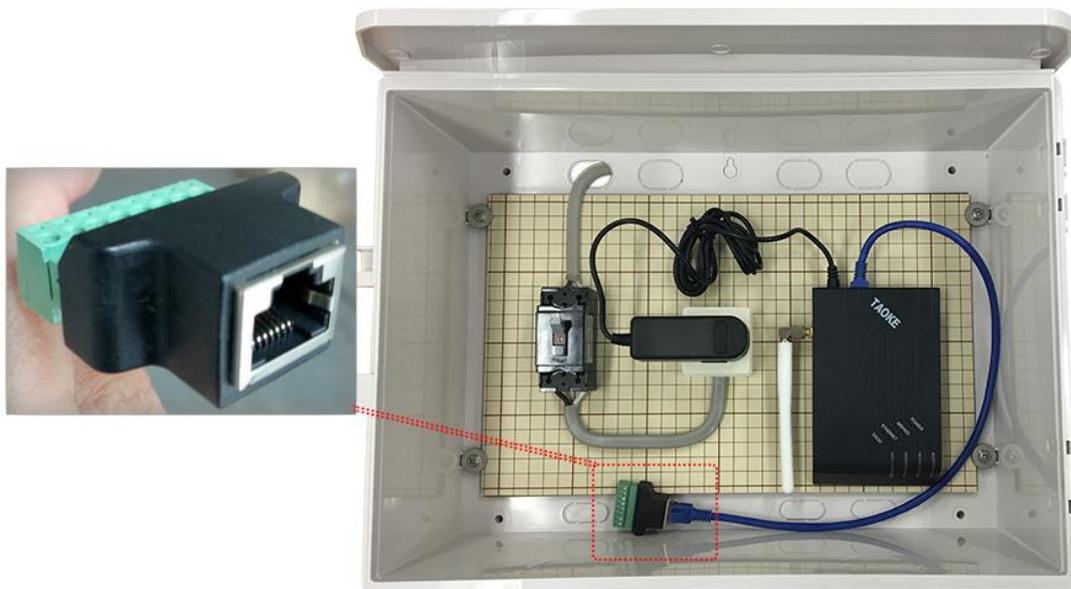


序号	RS485
①	
②	
③	
④	485+(A)
⑤	485-(B)
⑥	
⑦	GND
⑧	

## 6. 艾思玛 SOLID-Q 50 / PRO 60 系列逆变器的 通讯线接法


### ➤ 通讯开关设置

艾思玛 SOLID-Q 50 / PRO 60 系列逆变器在使用 RS485/RS422 通讯时，需要按要求设置通讯开关，通讯开关的位置示意图如下：

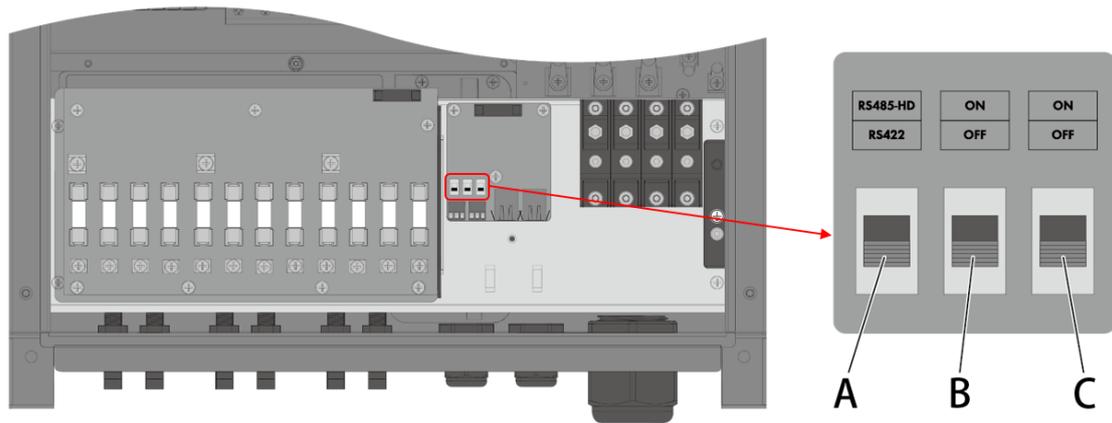


位置	说明
A	用于选择通讯接口 RS485 或 RS422 的开关
B	用于通讯链路第一个环节的开关
C	用于通讯链路最后一个环节的开关


1.使用 RS485 通讯时，线路中所有的逆变器 A 开关向上拨。

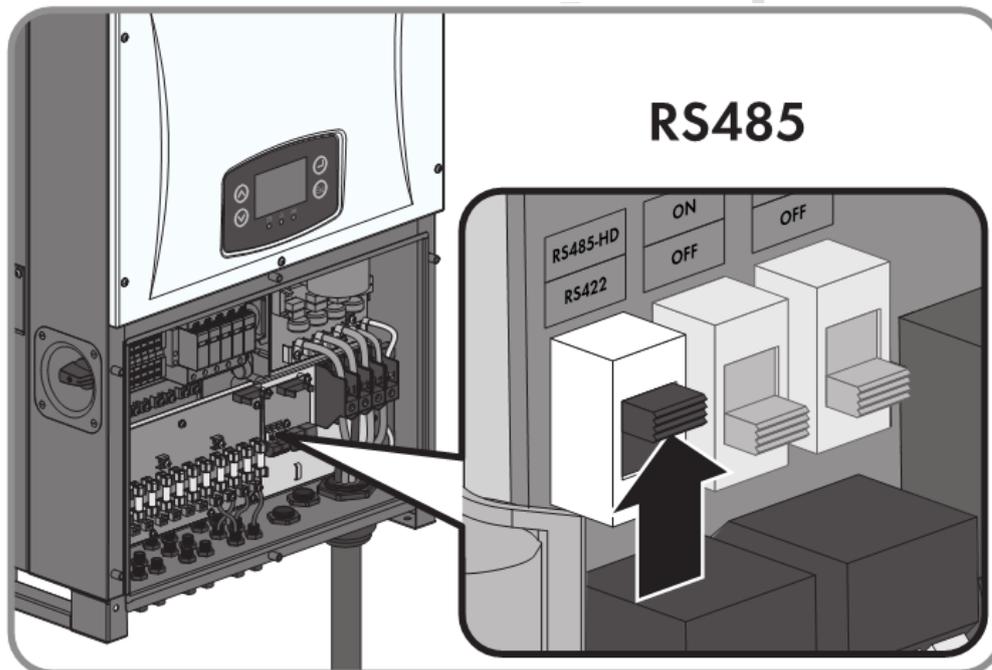


2.使用 RS422 通讯时，线路中所有的逆变器 A 开关向下拨。

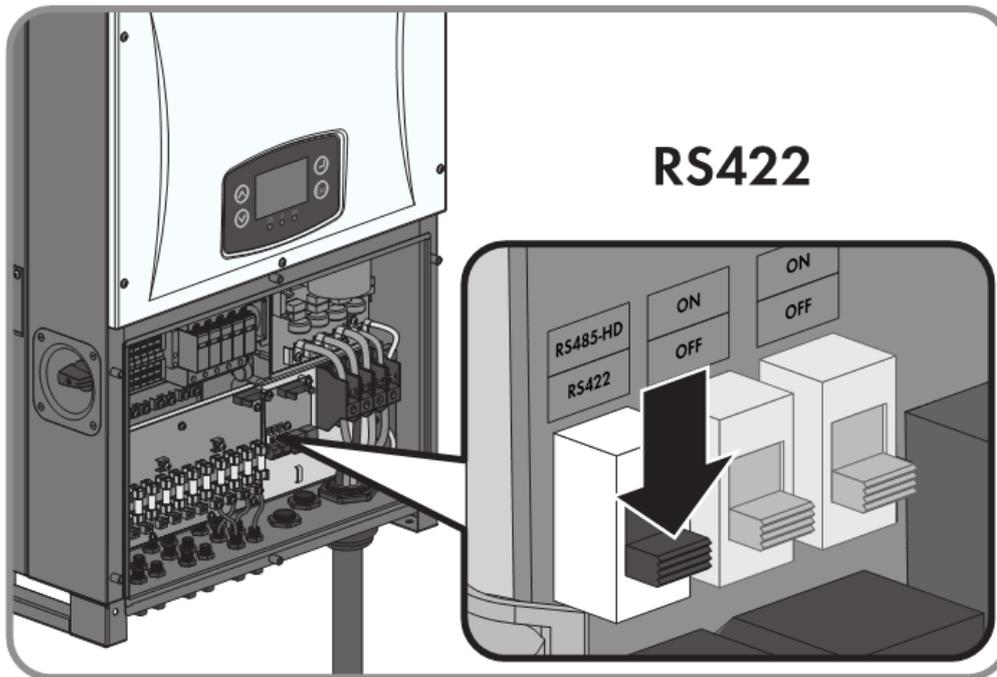


3. 如果通讯线路中只有一台逆变器，请将 B 和 C 两个开关都设置为 ON（向上）。

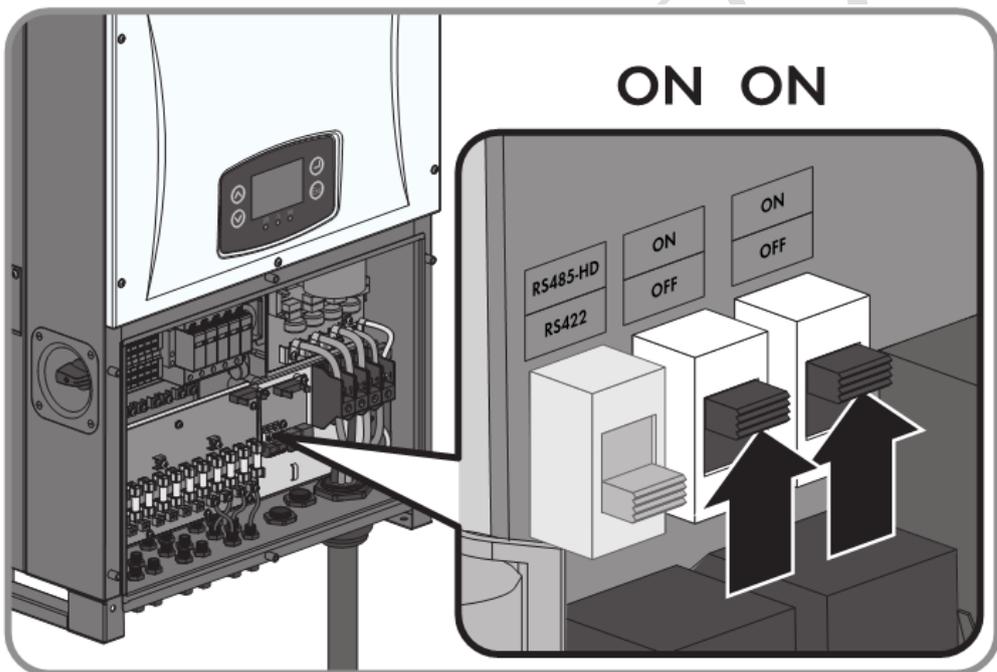


4. 在通讯线路中有多台逆变器的情况下，靠近采集器的第一台逆变器，B 开关为 NO（向上），C 开关为 OFF（向下）；

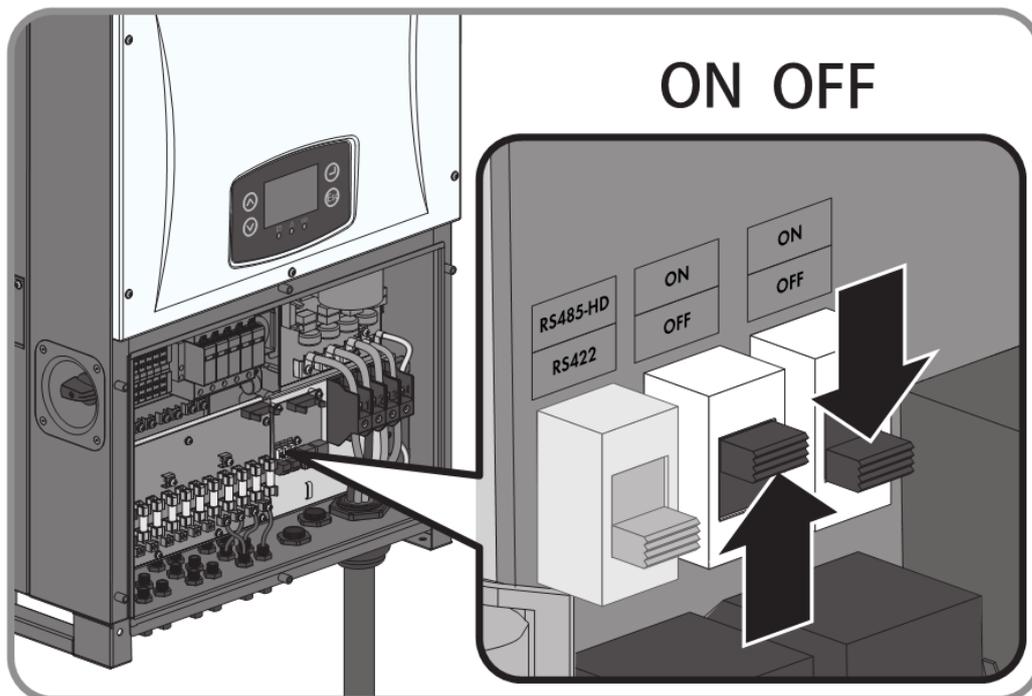

5.在通讯线路中有多台逆变器的情况下，远离采集器的最后一台逆变器，B 开关为 OFF（向下），C 开关为 ON（向上）；

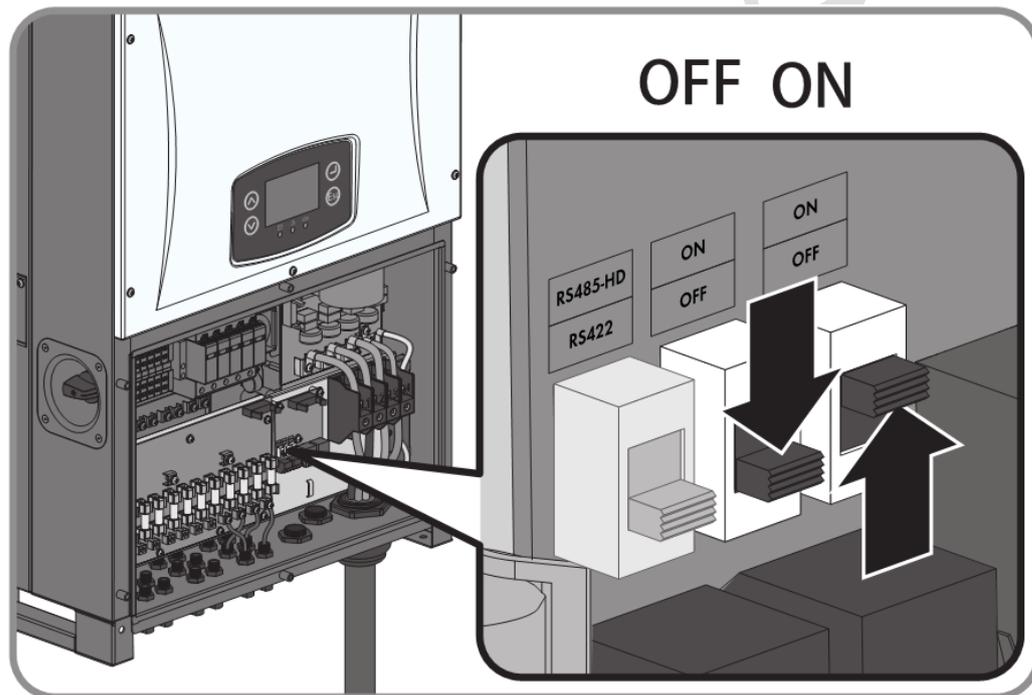


6.在通讯线路中有多台逆变器的情况下，如果逆变器不是通讯链路的第一个或最后一个环节，请将两个开关都设置为 OFF（向下）；

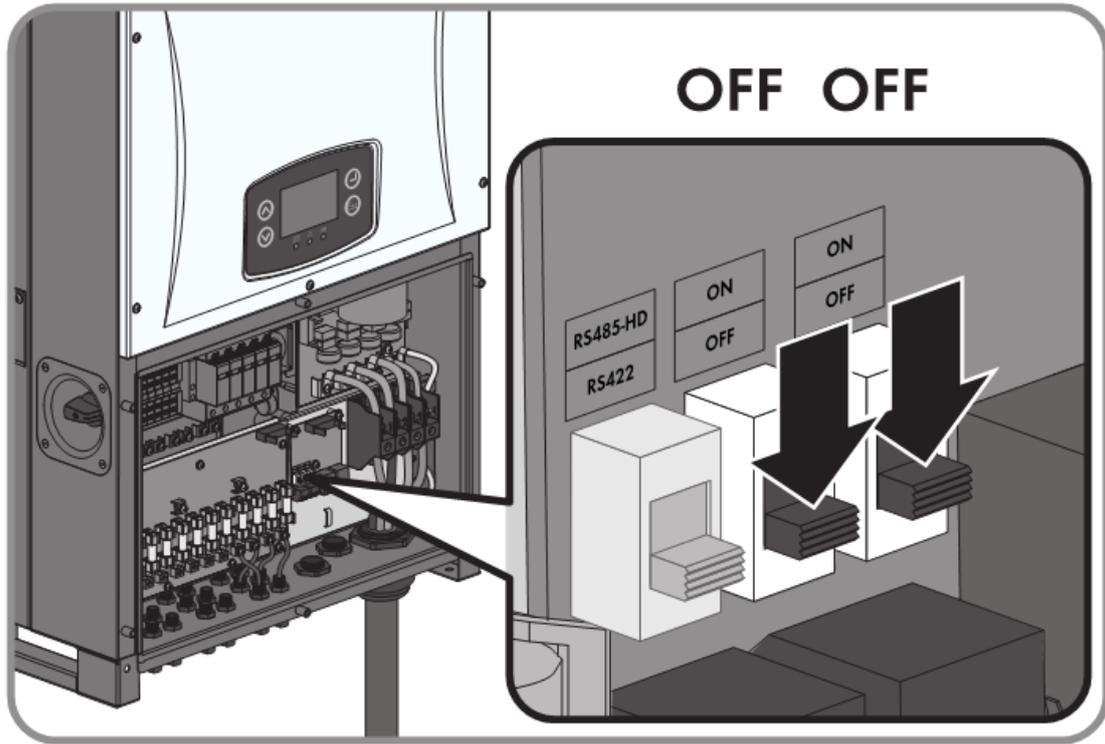


➤ RS485 端子排接线

艾思玛 SOLID-Q 50 / PRO 60 系列逆变器的 RS485 端子排示意图如下：

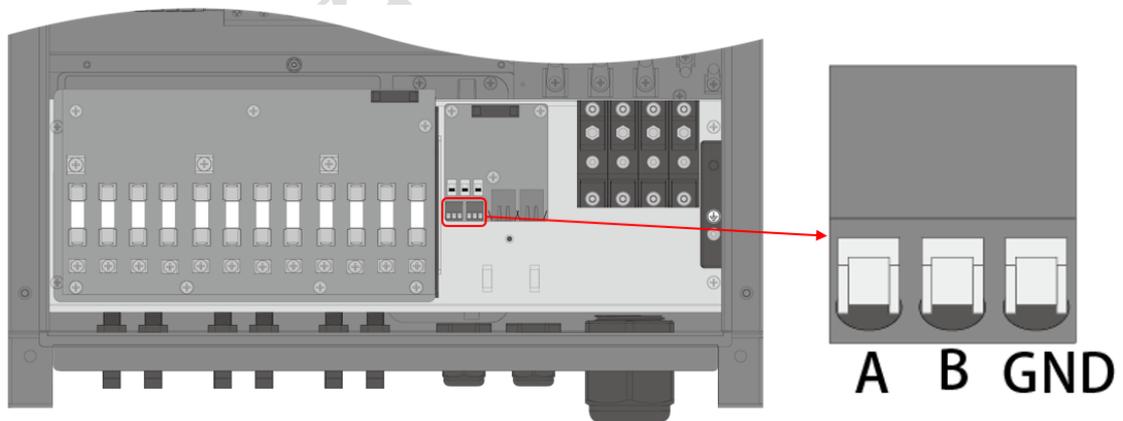

RS485 端子排功能定义如下表：


序号	端子定义	说明	
1	A	RS485A, RS485差分信号+	
2	B	RS485B, RS485差分信号-	
3	GND	接地线	

端子排接线:


步骤 1: 确保逆变器与所有电压电源断开连接。

步骤 2: 在使用自行组装的网络电缆时, 请在保护接地上安装一个环型接线端插头。


步骤 3: 从逆变器底部的网络插座上拧下回转螺母, 并将两孔电缆支撑套管从电缆密封套中压出。

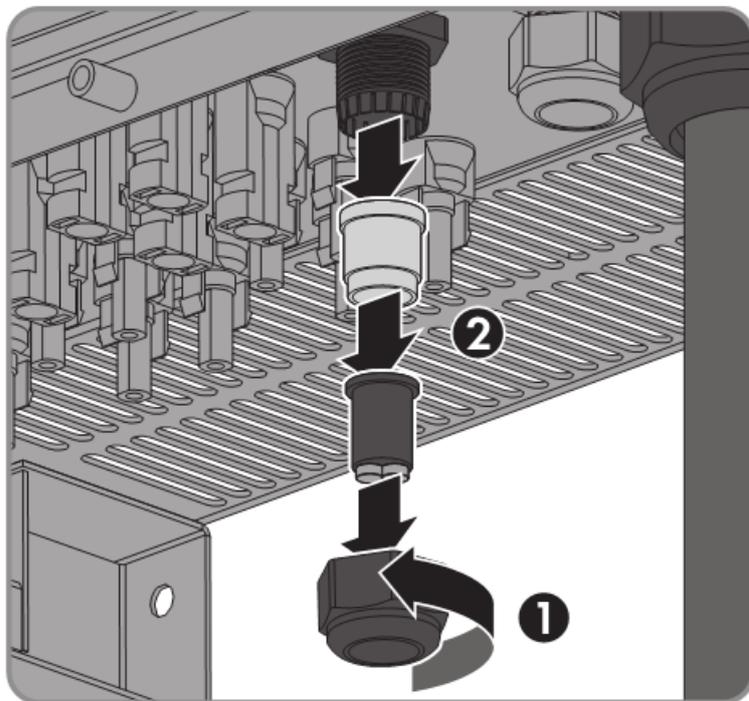


步骤 4: 将回旋螺母和单孔电缆支撑套管拧到网络电缆上。

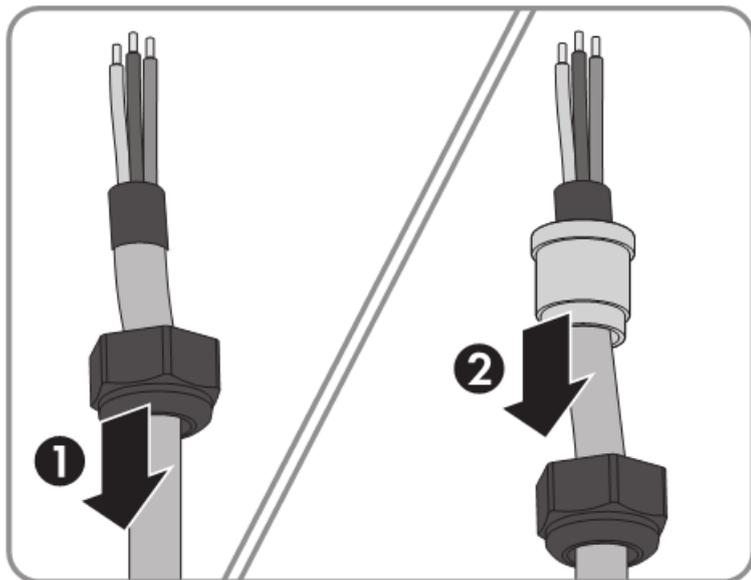

步骤 5: 将网络电缆穿过电缆接口, 利用剥线钳, 将通信线缆的护套和线芯的绝缘层剥去适合的长度。

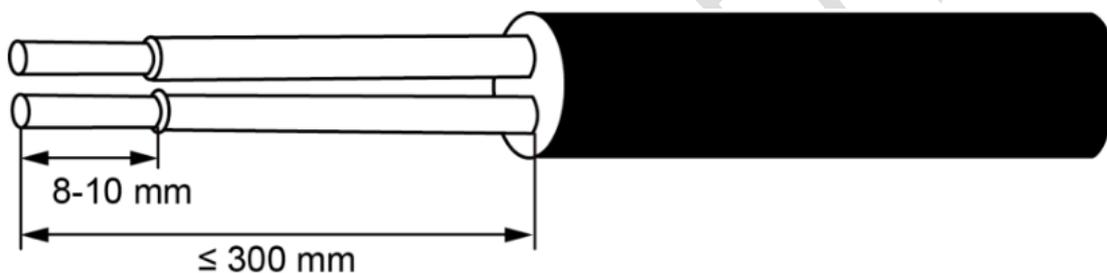


步骤 6: 根据标签说明, 将 A、B 和 GND 连接到通讯组件的接线端子上。

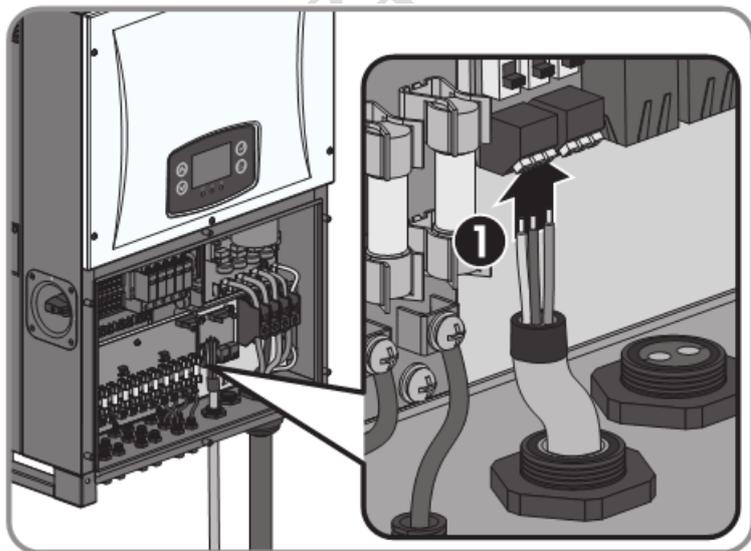


步骤 7: 用电缆扎带固定网络电缆;


步骤 8: 将单孔电缆支撑套管压入电缆密封套中, 并将回转螺母拧到网络插座上(对边宽度: 29 mm)

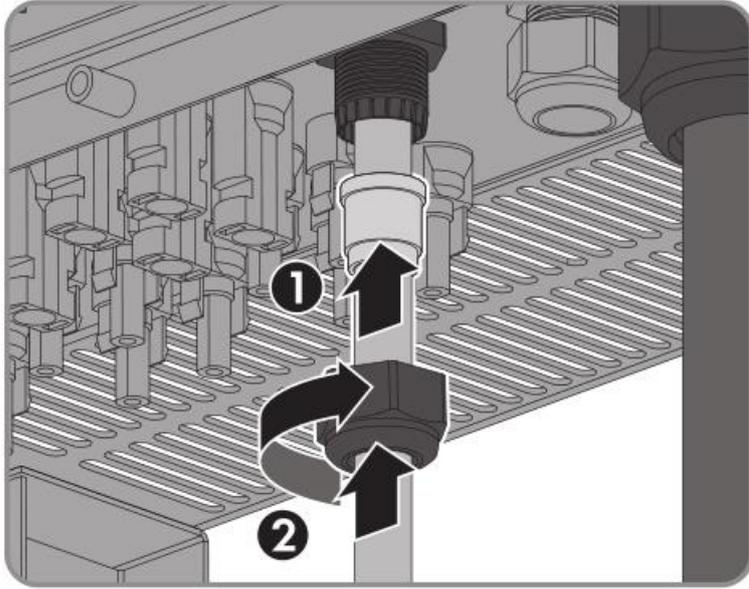

整体连接示意图单台设备监控如下：

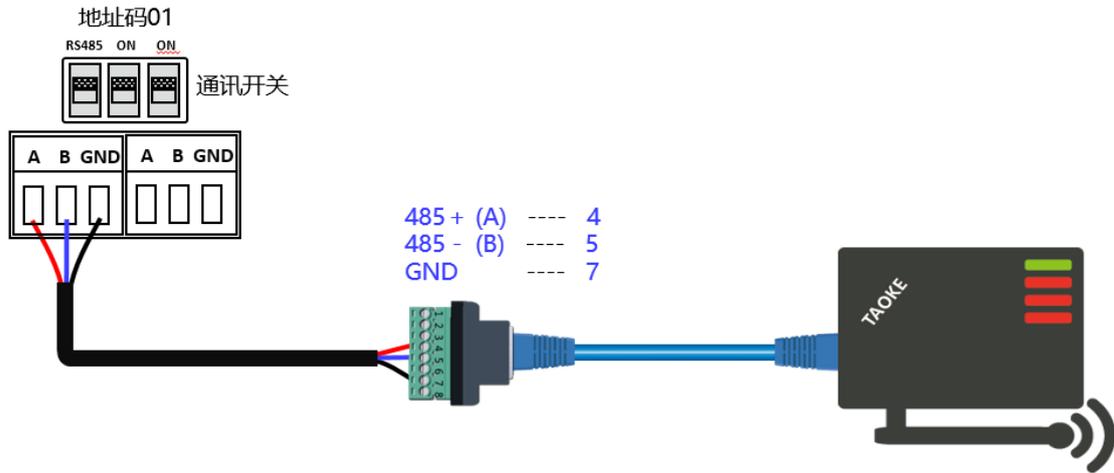


整体连接示意图多台设备监控如下：

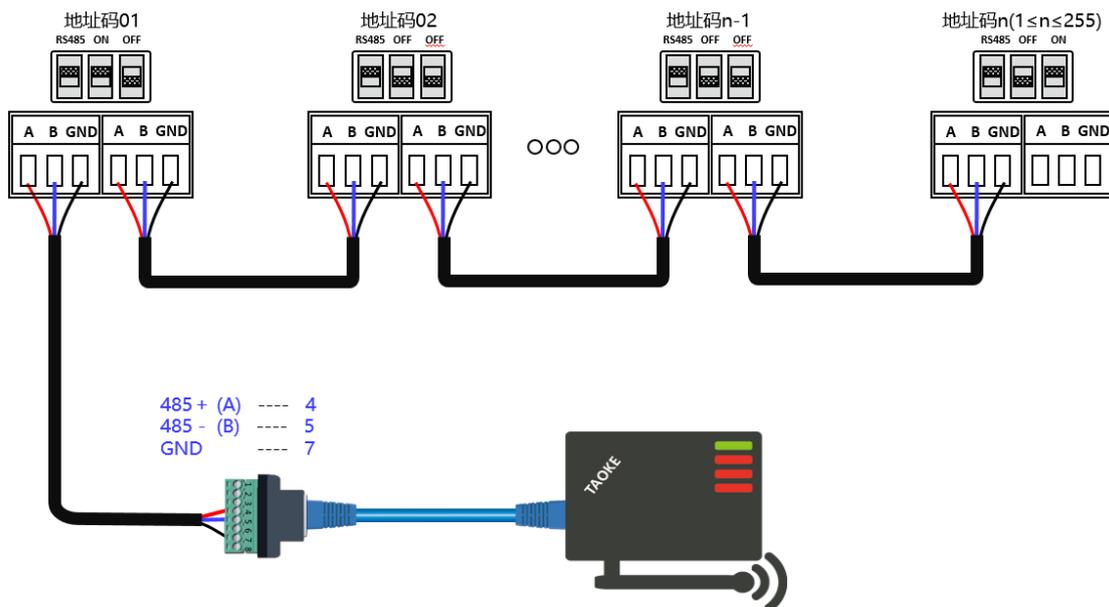


### ➤ RS422 网口接线

艾思玛 SOLID-Q 50 / PRO 60 系列逆变器的 RS422 网口示意图如下：

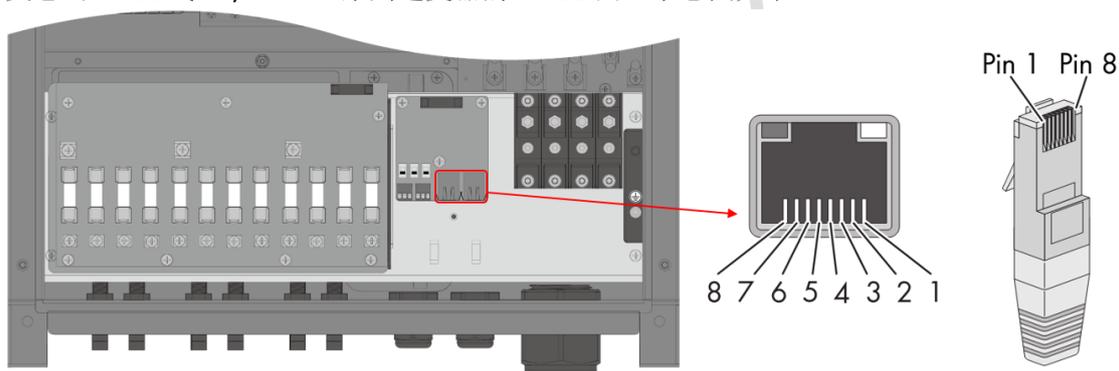

RJ45 水晶头引脚定义如下表：

引脚	颜色	功能
PIN1	橙白	TX_RS422A
PIN2	橙	TX_RS422B
PIN3	绿白	RX_RS422A
PIN4	蓝	GND
PIN5	蓝白	GND
PIN6	绿	RX_RS422B
PIN7	棕白	+7 V
PIN8	棕	+7 V

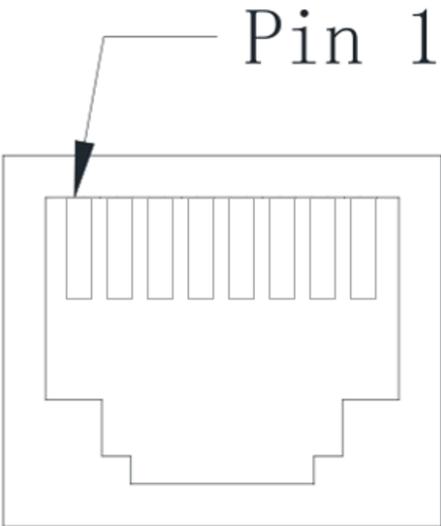


#### RJ45 网口接线：


步骤 1：确保逆变器与所有电压电源断开连接。

步骤 2：使用自行组装的网络电缆时，组装接头并连接到网络电缆上。

步骤 3：从网络插座上拧下回转螺母，并将两孔电缆支撑套管从电缆密封套中压出。

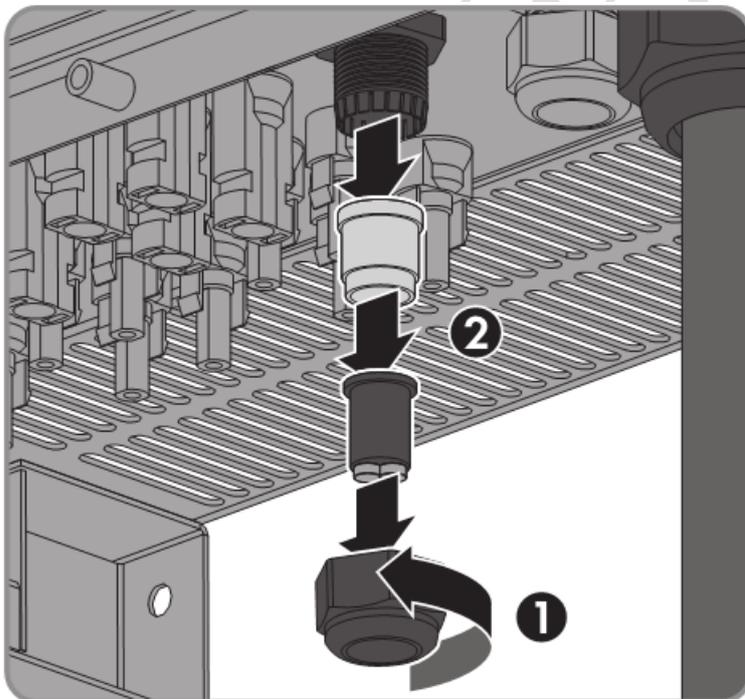


步骤 4：将剥去绝缘层的网线按顺序排好后插入 RJ45 水晶头中，用水晶头压线钳压紧水晶头。

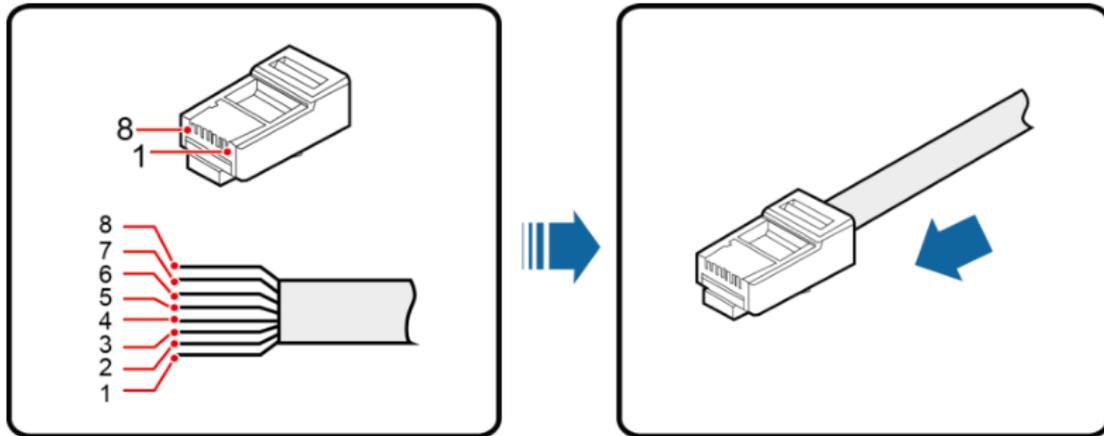


- (1) 橙白 (2) 橙 (3) 绿白 (4) 蓝  
(5) 蓝白 (6) 绿 (7) 棕白 (8) 棕


步骤 5: 将回转螺母移到网络电缆上, 从两孔电缆支撑套管的其中一个机箱开口上取下密封塞并将网络电缆插入机箱开口中。

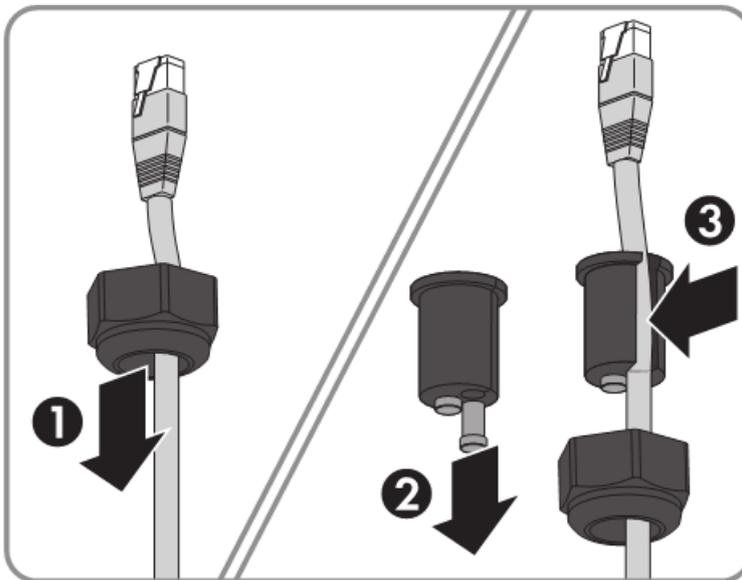

步骤 6: 将水晶头插入逆变器维护腔中的 RJ45 网口。

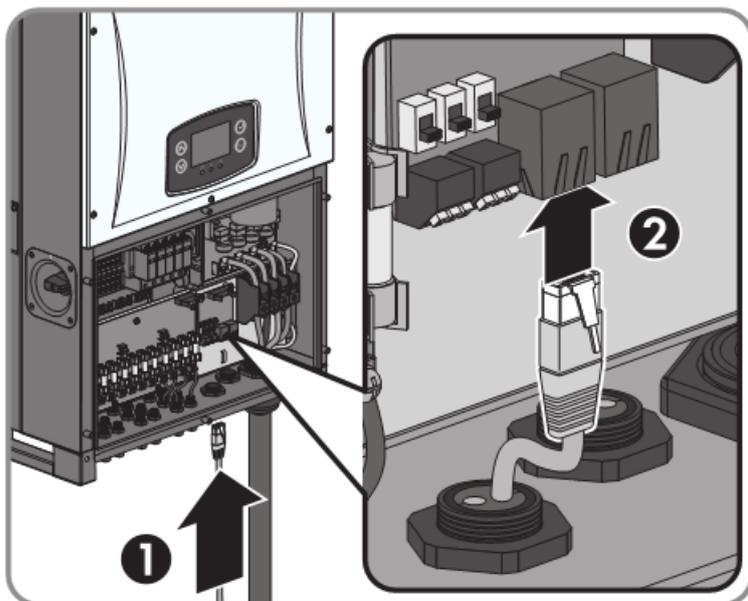

步骤 7：将两孔电缆支撑套管压入电缆接口中，并将回转螺母拧到网络插座上（对边宽度：29 mm）。

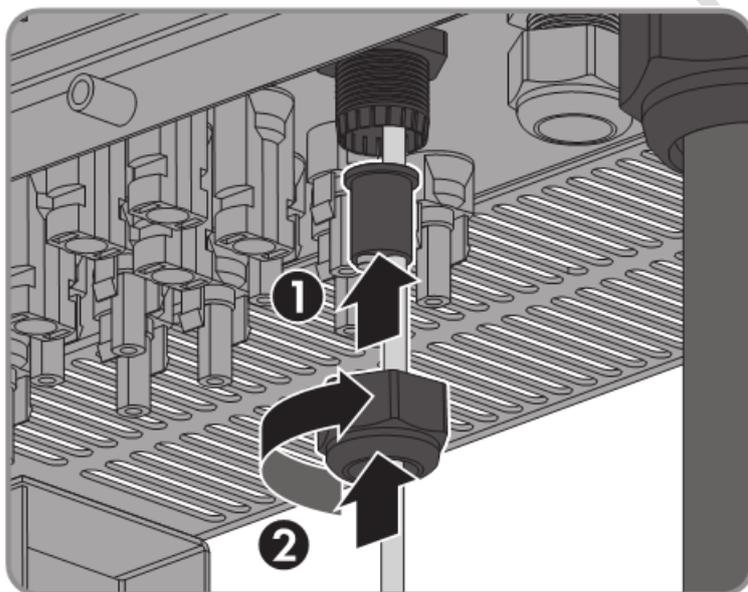

步骤 8：另一端按照对应线序与采集器连接。

--结束。

逆变器与采集器的 RJ45 引脚对应关系如下表：

(注意：以逆变器的线序为标准，采集器端的线序需按照接口定义调整，调整后的线序为：棕白、棕、橙白、绿白、绿、橙、蓝、蓝白。)

逆变器端			采集器端		
引脚	颜色	功能	功能	颜色	引脚
PIN1	橙白	TX_RS422A+	-	棕白	PIN1
PIN2	橙	TX_RS422B-	-	棕	PIN2
PIN3	绿白	RX_RS422A+	RX_RS422A+	橙白	PIN3
PIN4	蓝	GND	TX_RS422A+	绿白	PIN4
PIN5	蓝白	GND	TX_RS422B-	绿	PIN5
PIN6	绿	RX_RS422B-	RX_RS422B-	橙	PIN6
PIN7	棕白	-	GND	蓝	PIN7
PIN8	棕	-	GND	蓝白	PIN8

逆变器到采集器线序转换遵循以下对应关系：

**逆变器      采集器**


T+ → R+

R+ → T+


T- → R-

R- → T-

整体连接示意图单台设备监控如下：

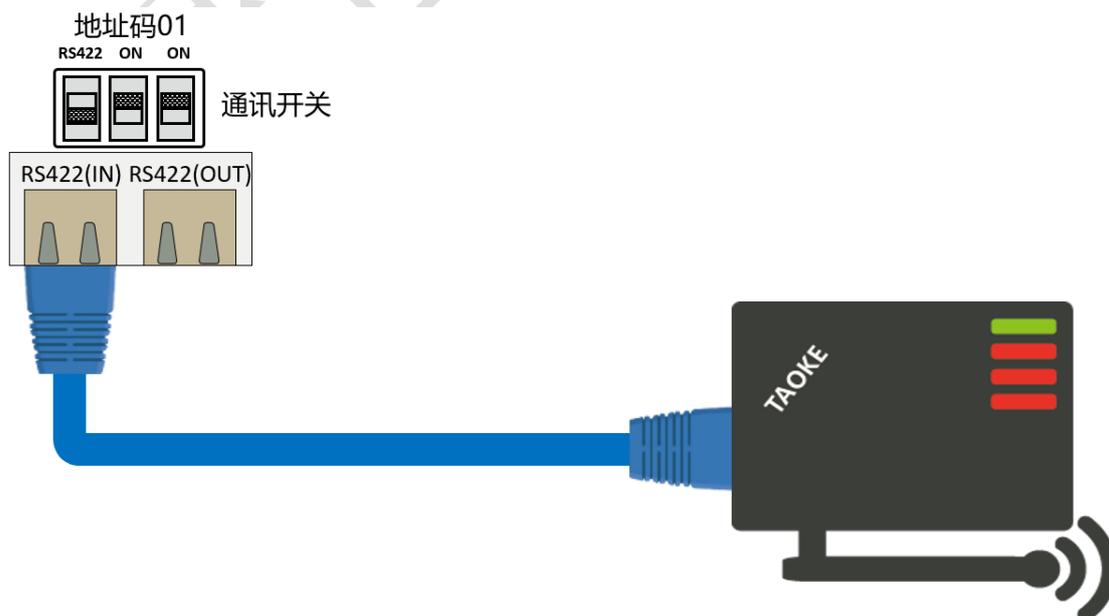


整体连接示意图多台设备监控如下：

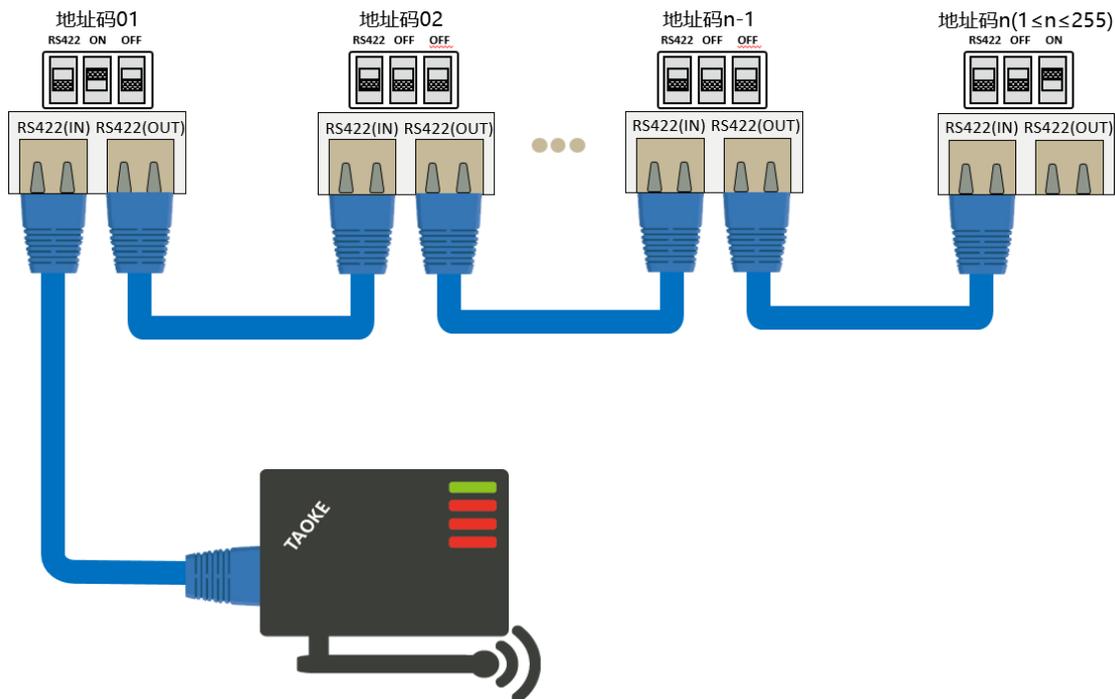

## 7. 艾思玛 SOLID-Q 50 / PRO 60 系列逆变器的参数设定

艾思玛 SOLID-Q 50 / PRO 60 系列逆变器的控制面板如下图

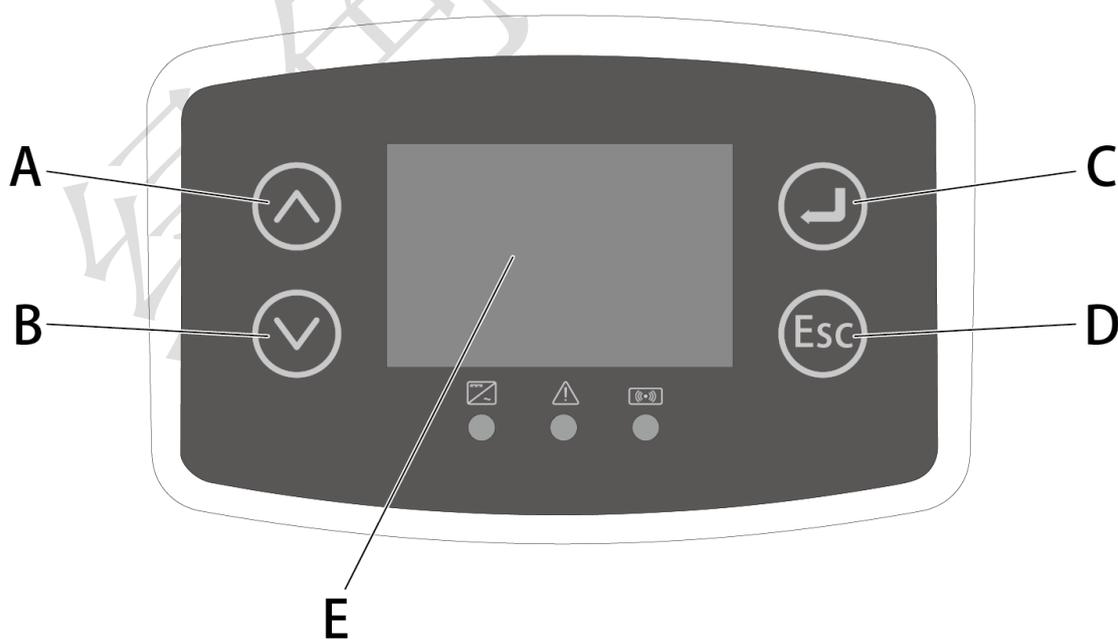

位置	说明

A	“向上”箭头键
B	“向下”箭头键
C	回车按钮
D	ESC 按钮
E	LCD 显示屏

地址码设置步骤:

步骤 1: 如果 LCD 显示屏已关闭, 按操作面板上的任意按钮都可以激活 LCD 显示屏, 激活后依次按“向下”箭头键和 Esc 键解锁屏幕。


步骤 2: 在主页按回车键进入主菜单界面;

步骤 3: 在主菜单界面, 按“向上”或“向下”箭头键, 选择“设置”项, 按回车键进入设置子菜单;

步骤 4: 在设置子菜单页面, 按“向上”或“向下”箭头键, 选择“通讯设置”项, 按回车键进入地址码设置界面。


步骤 5: 在地址码设置界面, 按“向上”或“向下”箭头键, 选择所需的 Modbus 地址 (地址码范围: 1-255), 按回车键确认。

步骤 6: 设置完成后, 按 Esc 键退出。

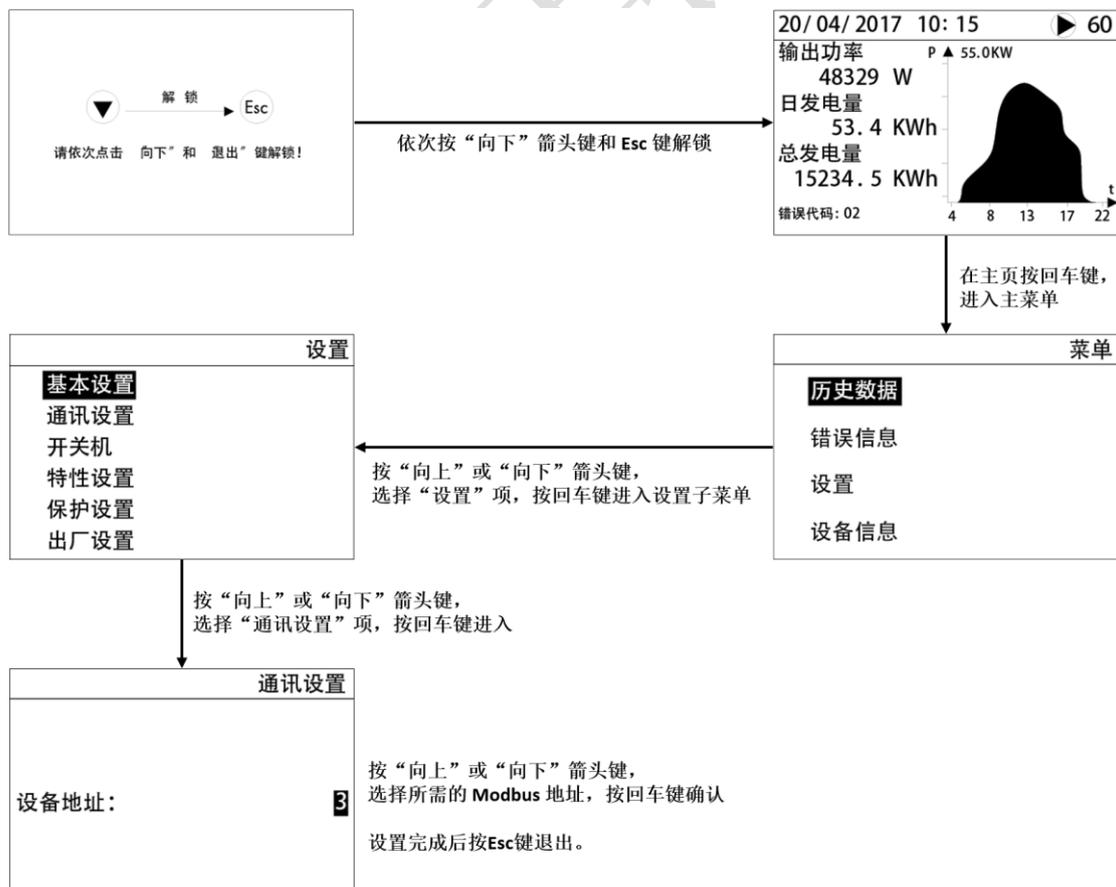


## 8.现场手机注册流程


当用户在项目现场注册调试电站时，用手机扫描采集器包装盒上的二维码（如下图），或直接手机访问：[m.lvsedianli.com](http://m.lvsedianli.com) 进入手机注册调试页面。然后点击新用户注册，注册用户（在这里注册的用户是专业用户），注册步骤如下所示：

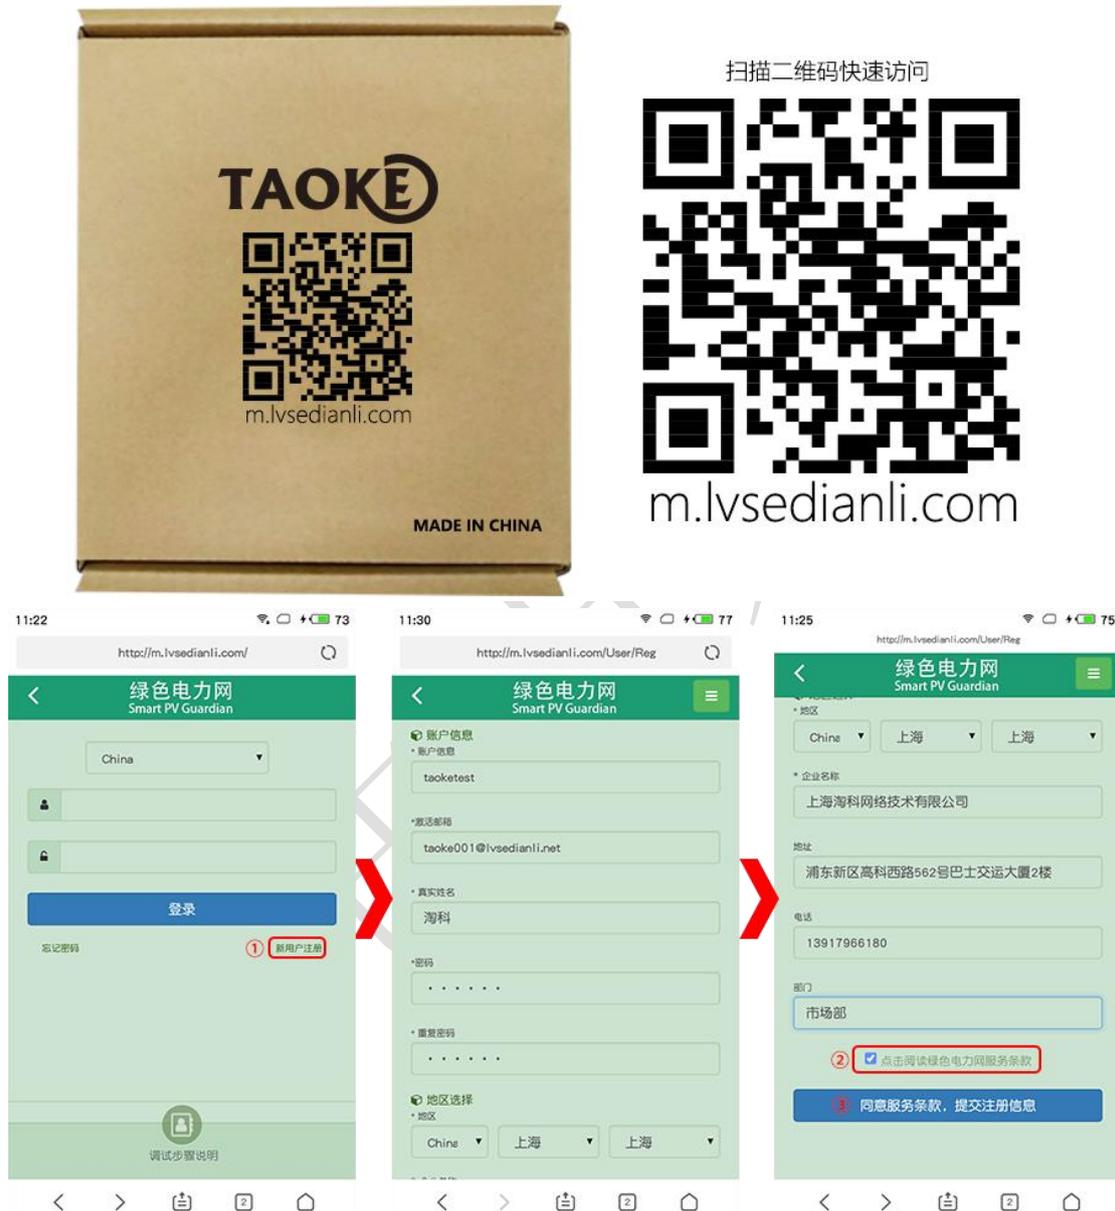


- ① 点击“新用户注册”按钮，进入用户注册页面，填写用户注册信息（注意激活邮箱用来激活用户，请务必填写正常可用邮箱，避免无法激活用户）；
- ② 查看并同意服务条款；
- ③ 点击提交注册信息，注册用户。

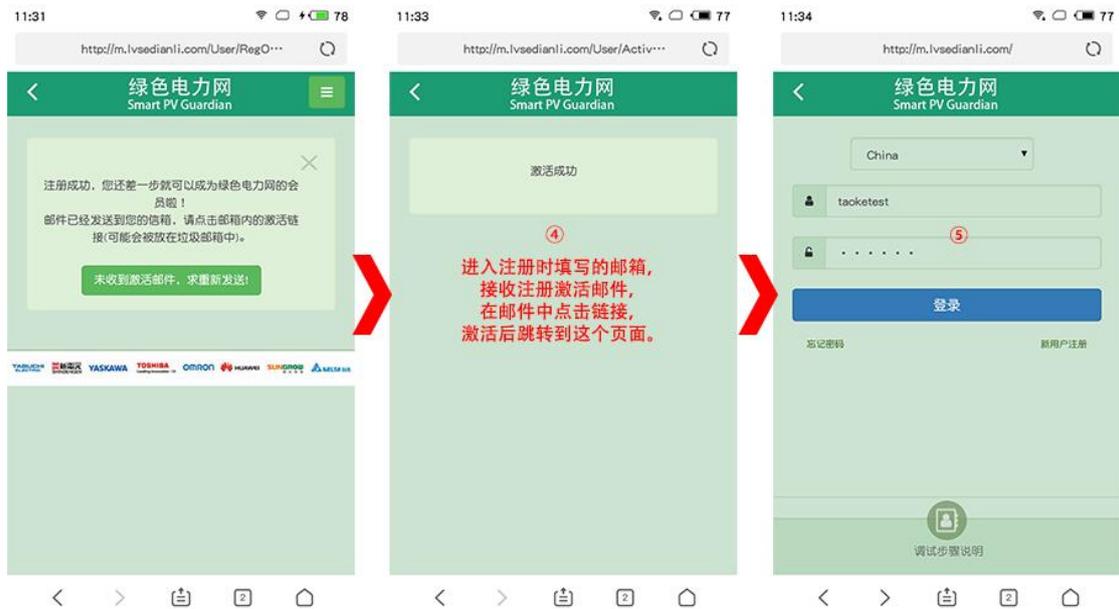

- ④ 注册用户后，登录注册时填写的激活邮箱，接收激活邮件，点击邮件里的链接激活用户，用户注册成功；
- ⑤ 用新注册的用户登录调试系统；

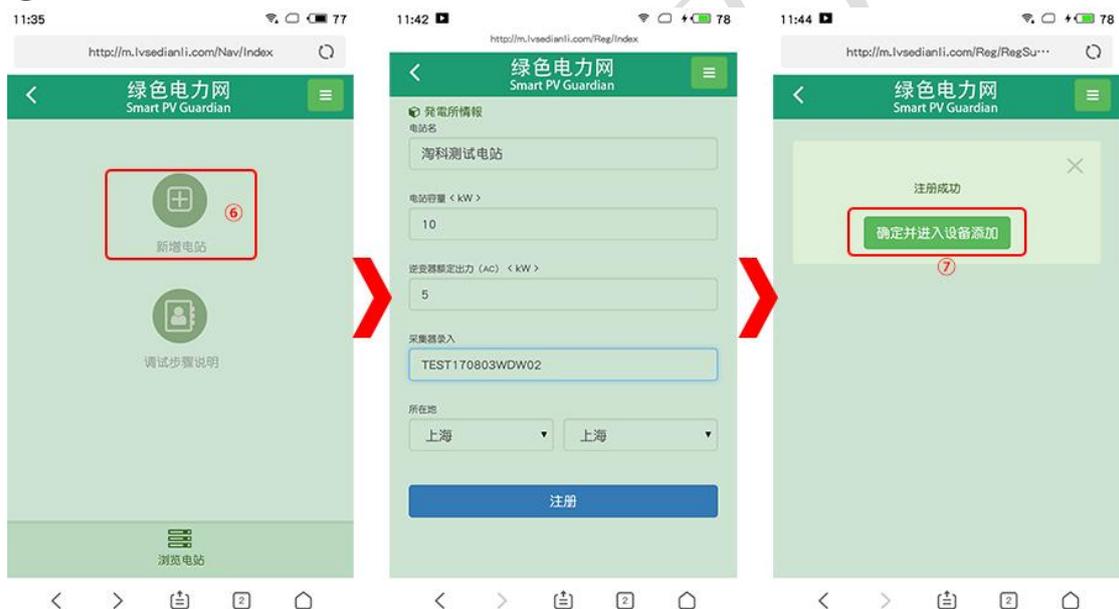

- ⑥ 新用户登录后，点击“新增电站”按钮添加电站，添加时按要求和实际情况填写电站信息，填写完成后点击注册按钮。
- ⑦ 电站添加成功后，进入电站注册成功页面，在该页面直接点击“确定并进入设备添加”按钮，将直接进入设备添加页面。

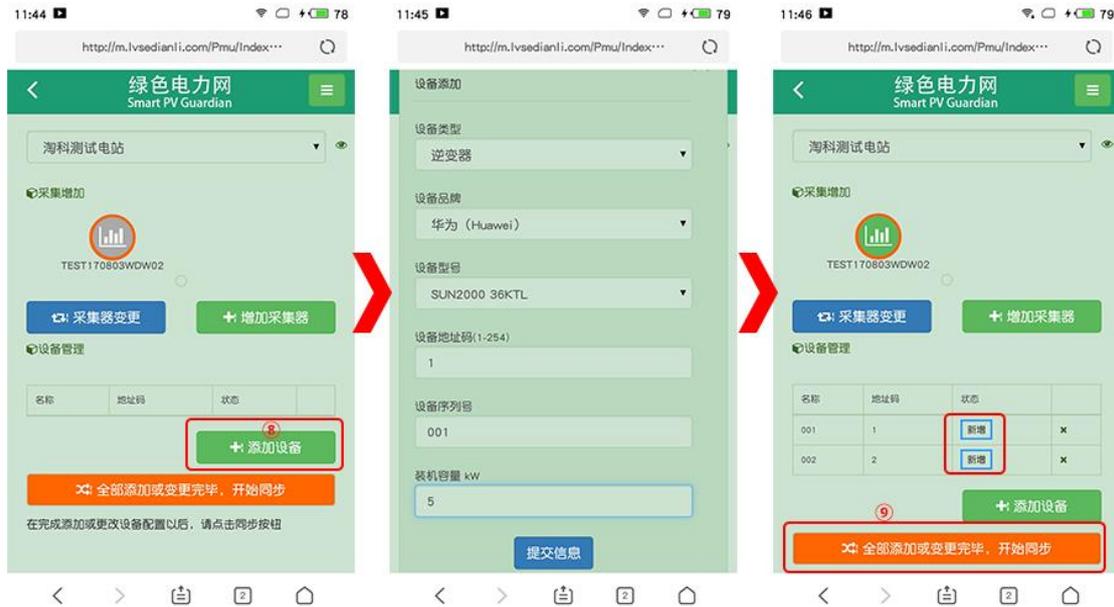

- ⑧选中采集器后，点击“添加设备”按钮，进入设备添加页面，请按照现场实际情况添加电站设备，页面添加完成后，设备状态为“新增”状态。
- ⑨设备在页面添加完成后，点击“全部添加或变更完毕，开始同步”按钮，将设备同步到采集器。



- ⑩点击开始同步按钮后，页面弹出确认页面，点击确认后开始同步，同时设备的状态会随着同步过程实时改变，为“新增”->“等待”->“同步中”->“正常”；当设备状态变为正常时，同步完成（同步过程中要保证采集器在线，否则设备无法正常同步）。
- ⑪同步完成后，直接点击页面右上角，电站名字后面的眼睛按钮，进入设备调试数据查看页面，等待设备的第一条数据。



⑫设备同步后，等待约 5~15 分钟即可接收到第一条数据（根据具体项目情况和采集间隔，等待的时间可能不尽相同，一般需要 15-30 分钟），接收到数据后，用户可以跟现场设备上显示的数据核对，核对无误后则证明数据解析正常，如果核对显示数据与现场实际数据有较大出入，请及时联系 TAOKE 售后技术支持人员。


⑬数据接收正常后，用户可以点击页面右上角的菜单按钮，进入电站列表查看添加的所有电站，电站状态正常时，状态颜色为绿色。

## 9. 云平台网页注册流程

### 第一部分：注册用户

当用户选择登录绿色电力网平台网页进项注册时，请访问平台网址：<http://www.lvse dianli.com/>，在页面上找到“注册账号”按钮，然后选择专业用户注册，具体页面如下：

用户注册时，需要用填写的邮箱接收注册激活邮件，所以请保证填写的邮箱真实可用，注册完成后到邮箱中接收激活邮件（有可能被系统屏蔽在垃圾邮件中），点击邮件中激活链接后，即可正常登录。

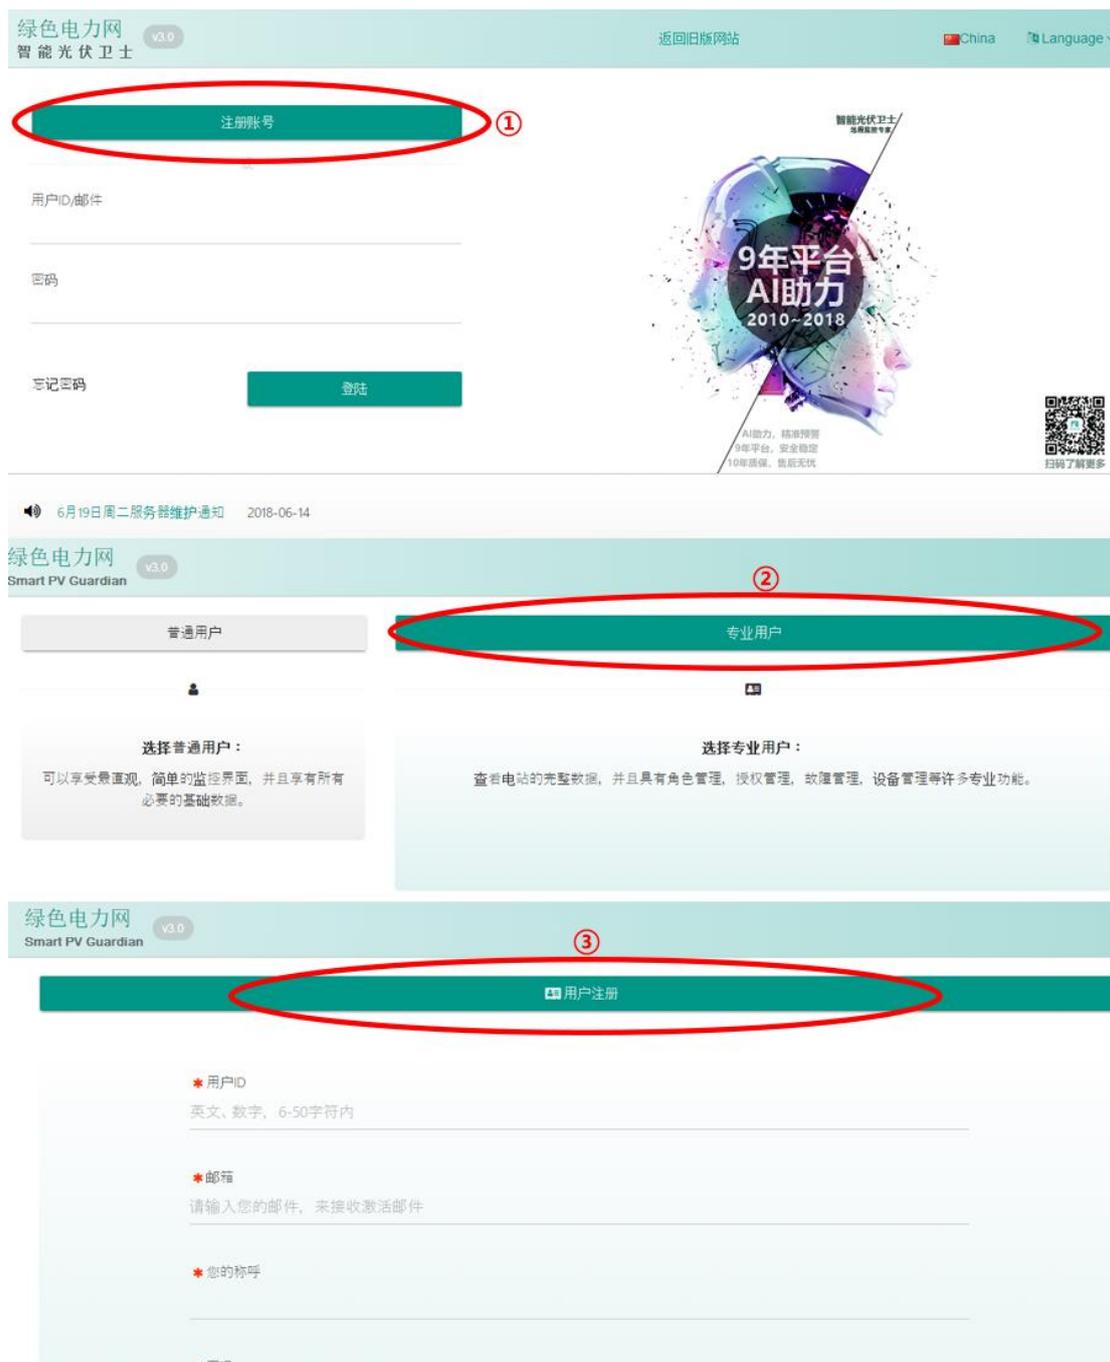

## 第二部分：添加电站

用注册的账号登录绿色电力网平台 (<http://www.lvsedianli.com/>)，选择“专业用户”进入，在用户首页右上角或左下角找到“+添加电站”按钮，为账号添加一个电站，如下图：

绿色电力网 v3.0 智能光伏卫士 帮助与文档

首页 一览表 报警 分析和设定 查询数据 监控 Search

### 绿色电力网

光伏组件容量 (DC) 553.23KM

**添加电站**

#### 用户信息

今日发电量	本月发电量
372.56 kWh	7,728.61 kWh
本年发电量	每千瓦发电量
314,010.86 kWh	0.67 kWh/kW

#### 运行概况

采集器状况	电站运行状况
5 / 5	

电站快速通道 泰贺新北村1号电站

#### 电站列表

名称	今日发电量kWh	实时功率kW	状态	逆变器	图表	置顶
徐汇区政府	8.00	0.00				
上海浦东国际机场T2-2	186.00	15.71				

数据分析 更多电站

**添加电站**

添加电站 报表中心 地图界面 电站授权 邮箱设置

### + 添加一台采集器

\* 序号  自定义名称

---

### 添加电站信息

\* 全称  \* 简称 (12字以下, 有些狭小界面会使用到)

\* 光伏组件总容量 (DC)  \* 逆变器额定出力 (AC)

\* 并网时间

\* 国家  \* 省份  \* 城市

\* 地址  

\* 时区   逆变器  电表 选择数据来源

采集时间为凌晨4点到晚上23点之间

### 第三部分：添加设备

电站添加完成后，页面跳转至“监控-电站管理-设备变更”页面，选择刚添加的采集器，根据现场实际使用的逆变器等品牌和型号为电站添加设备。

添加完成后点击“同步”按钮执行命令，等待命令状态变为“終了”，设备状态变为“正常”，设备添加成功。（同步等待时间约为 10-15 分钟，如 30 分钟仍未同步成功，请联系 TAOKE 或经销商服务人员）

绿色电力网 v3.0 帮助与文档

首页 一览表 报警 分析和设定 查询数据 监控

电站管理

设备变更 逆变器 信息 图片上传 修正系数

逆变器比较 电站日志

TEST...DDS2

TEST180619QDDS2 添加设备

种类	名称	品牌	型号	序列号	地址码	附加信息	命令状态
逆变器	华为001	华为 (Huawei)	SUN2000-36KTL	1	1		新增

同步

确认是否需要同步?

确认 取消

TEST180619QDDS2 添加设备

种类	名称	品牌	型号	序列号	地址码	附加信息	命令状态
逆变器	华为001	华为 (Huawei)	SUN2000-36KTL	1	1		等待发送

同步

**④ 等待命令同步完成，状态变为“正常”即添加完成**

TEST180619QDDS2 添加设备

种类	名称	品牌	型号	序列号	地址码	附加信息	命令状态
逆变器	华为001	华为 (Huawei)	SUN2000-36KTL	1	1		正常

同步

同步完成后，就可以正常采集设备数据了，请在 Smart-PV 网站的“设备历史”菜单查看实时采集数据，数据正常后就可以利用 Smart-PV 数据平台进行电站管理了；监控平台详细功能说明，请参考平台右上角的“帮助与文档”。

## 10. 现场调试的常见问题和解决方法

现场调试时，遇到的问题可以分为以下三类：

- ① 采集器下的所有逆变器都未采集到数据：

- ② 采集器下的部分逆变器没有采集到数据；  
 ③ 数据采集正常，但不稳定（分为部分设备不稳定和全部不稳定）；

在遇到以上情况时，首先进行接线检查：

第一：查看 485(A)+和 485(B)-有没有接反的情况；

第二：查看有没有接线连接不牢固的情况；

第三：查看接线与设备是否有接触不良的现象；

如果是水晶头（RJ45）连接，则需要检查：

第一：线路是否正常连通；

第二：RJ45 口插入后是否有松动


如果这些检查完毕后都还不能确定问题，可以针对具体问题现象，进行以下检查与调试：

### ① 采集器下的所有逆变器都未采集到数据；

第一：访问绿色电力网平台，上检查调试的采集器是否在线，采集器序列号是否正确。

第二：检查色电力网平台添加的设备信息是否与现场一致，地址码等信息是否正确。


第三：如果以上检查点都已检查完毕且没有解决问题的，我们可以采用明线分段测量法，另外临时拉一条通讯线（不用正式布设在线槽或线管内），先与第一台逆变器相连，采集到数据后，再依次接入第二台、第三台……，一直到最后一台，并逐一排查过去（如下图）。

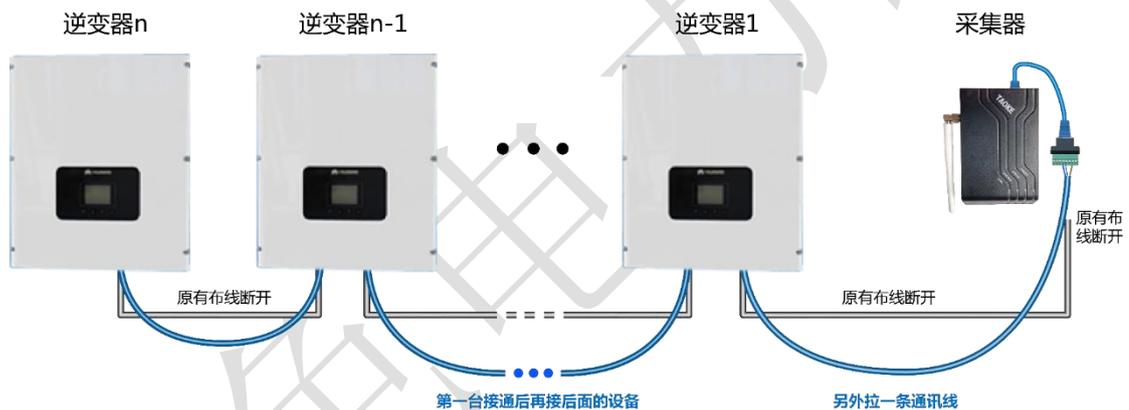

➤ 如果都能正常采集到数据，则很大程度上是线路上出的问题；可以考虑进行换线（也可以将线路逐段恢复成原有线路，通过这个方法来判断是哪一个具体线路出现问题，不过这样做会耗时较长）；

➤ 如果接入后面的某一台设备后，引起前面已经接通的设备数据全部中断，则问题是新接入的这台设备存在通讯故障或接线端子异常，导致整体的通讯都上不来；

第四：当采用明线分段测量法时，采集器与第一台设备相连，依然没有数据，可以将采集器直接与第二台逆变器相连接，采集到数据后，再接入第二台、第三台。并逐一排查过去，一直到最后一台（如下图）。

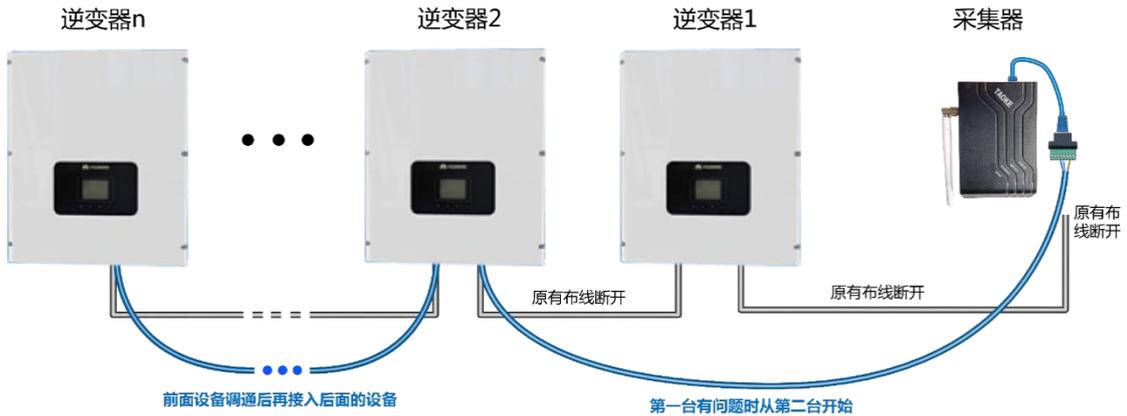

- 如果从第二台逆变器起都能正常通讯，则问题是第一台逆变器通讯模块或接线端子存在问题，导致整体的通讯都上不来。
- 如果采用明线布设后，采集器直接与第二台或直接与第三台…逆变器单独连接都采集不到数据，则有可能是这款逆变器通讯协议发生了变化，但未能及时通知到 TAOKE，需要和逆变器厂家重新确认通讯协议版本

## ② 采集器下的部分逆变器没有采集到数据；

第一：首先做以下检查：

检查无数据设备是否是设备故障问题导致（逆变器是否正常启动，是否正常发电）；

检查无数据设备的绿色电力网设置信息(如地址码)是否符合要求（如欧姆龙必须为地址 0 开始）；


检查无数据设备的绿色电力网添加的设备信息是否与现场一致；

检查无数据设备的现场连线是否正常；


第二，如果以上情况都已检查完毕，则可以分情况采用明线测量法对问题设备进行测试，测试方法如下：

情况一：如果是离采集器较远的一台或几台设备未能通讯上，则线路或接线端子出现问题的概率较大；例：假设 5 台逆变器，1-3 数据正常，4 和 5 数据没有上来；


测试方法：将未能通讯上的逆变器与前一台逆变器的连线更换一根明线进行连接（3 和 4 之间的连线），如果连接后数据上来了，那么就说明这根线断了或之前接线未接好，更换一下通讯线即可（如下图）；

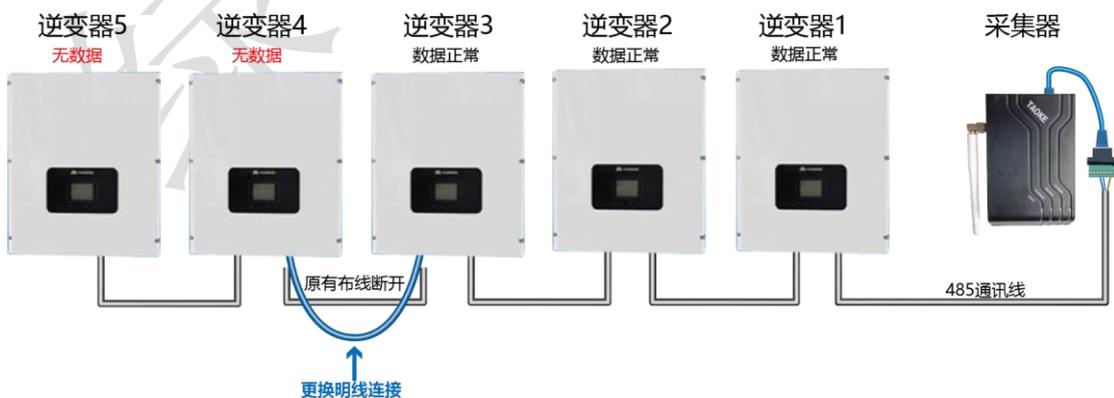

如果按照上面的方法连接后数据还是没有上来，那么将后端连接的逆变器进行断开（5 断开），看 4 号是否通讯上（如下图），如果通讯正常，则数据通讯异常的问题可能是 5 号设备引起的。当 4 号设备通讯正常后，再将 4 和 5 之间的通讯线连接起来，看 4 号设备是否受到影响，如果连接后 4 号设备再次异常，则确定是 5 号设备问题。

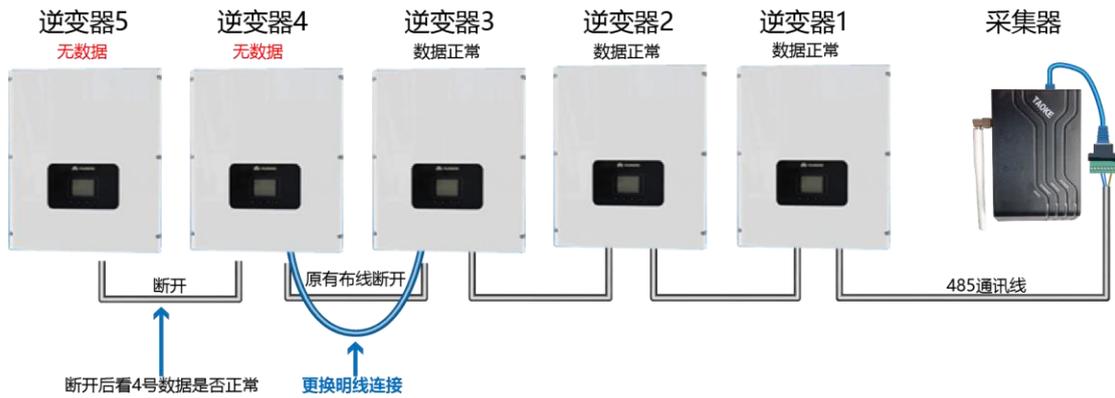

如果按照上面的方法连接后只有 4 号设备的数据上来，5 号设备还是上不来，则可能是 5 号逆变器本身存在通讯模块或接线端子问题（如下图）

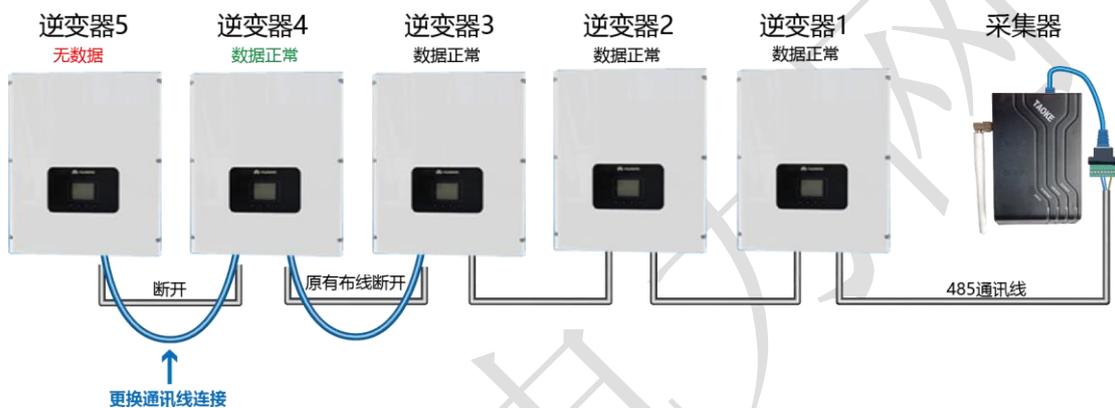


情况二：若是总线中间设备无数据，这几台逆变器自身通讯端口接线存在问题可能性较大，可以将接口重新接一下；

如果全部检查完成后仍然存在问题，可能是逆变器通讯模块或接线端子存在故障。

### ③ 数据不稳定（所有逆变器数据都能采集到，但是数据时有时无）；

- 遇到数据不稳定的情况，请先检查一下问题：
- 通讯线是否购买的是带屏蔽层的双绞线
- 是否按照规定使用了双绞线中同一股线作为 A 和 B 进行连接
- 逆变器的地线（GND）有没有按要求连接
- 通讯线实际铺设长度是否大大超过 80 米
- 逆变器的终端电阻有没有根据要求设定
- 如果是高压电站，布线时通讯线的套管是否符合要求
- 现场采集器周围是否存在干扰源
- 设备接线端子连接可能存在不稳定，尝试重新接下线

以上检查过后，如果还是存在问题，那么请采用明线对所有逆变器之间以及采集器的连线进行更换测试，如果通讯变稳定了，需要进行换线（如下图）；

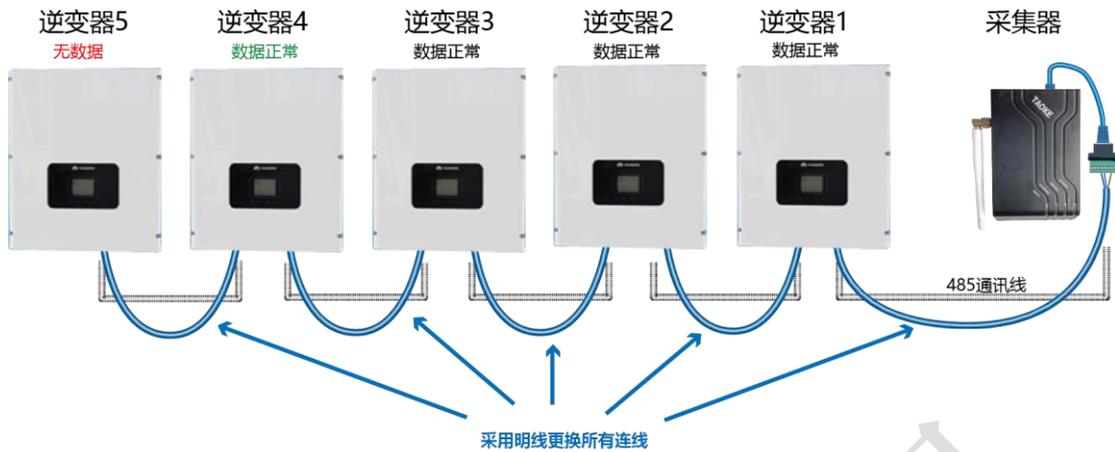

更换完成后如果数据稳定，则需要全部换线

如果明线连接过后仍然数据不稳定，请尝试更换采集器，查看是否数据稳定；如果现场怀疑是某一台逆变器影响到线上的其他逆变器通讯稳定性，可以采用逆变器交叉断电法，将问题设备的交流和直流电同时断开，看其他设备的数据是否正常，如果正常，则确认是被怀疑设备的问题，如果仍然不正常，则是其他原因引起的，请咨询相关专业人员或联系 TAOKE 售后技术支持人员。

## 11. 采集器包装清单



采集器外包装照片，清单中的网线和转接头属于选配物件，用户可以要求配置也可以自行购买。

序号	名称	实物图
----	----	-----

1	采集器一台	
2	电源适配器一个	
3	1 米标准网线一根(选配)	
4	RJ45 转接线端子一个(选配)	
5	采集器固定用螺丝 2 个	
6	采集器使用说明书一本	

此监控调试说明解释权归 TAOKE 所有。